


Rozmieszczenie elementów w tablicy TK  
Oznaczenia zgodne ze schematami  
Wymiary: 700x500x250mm

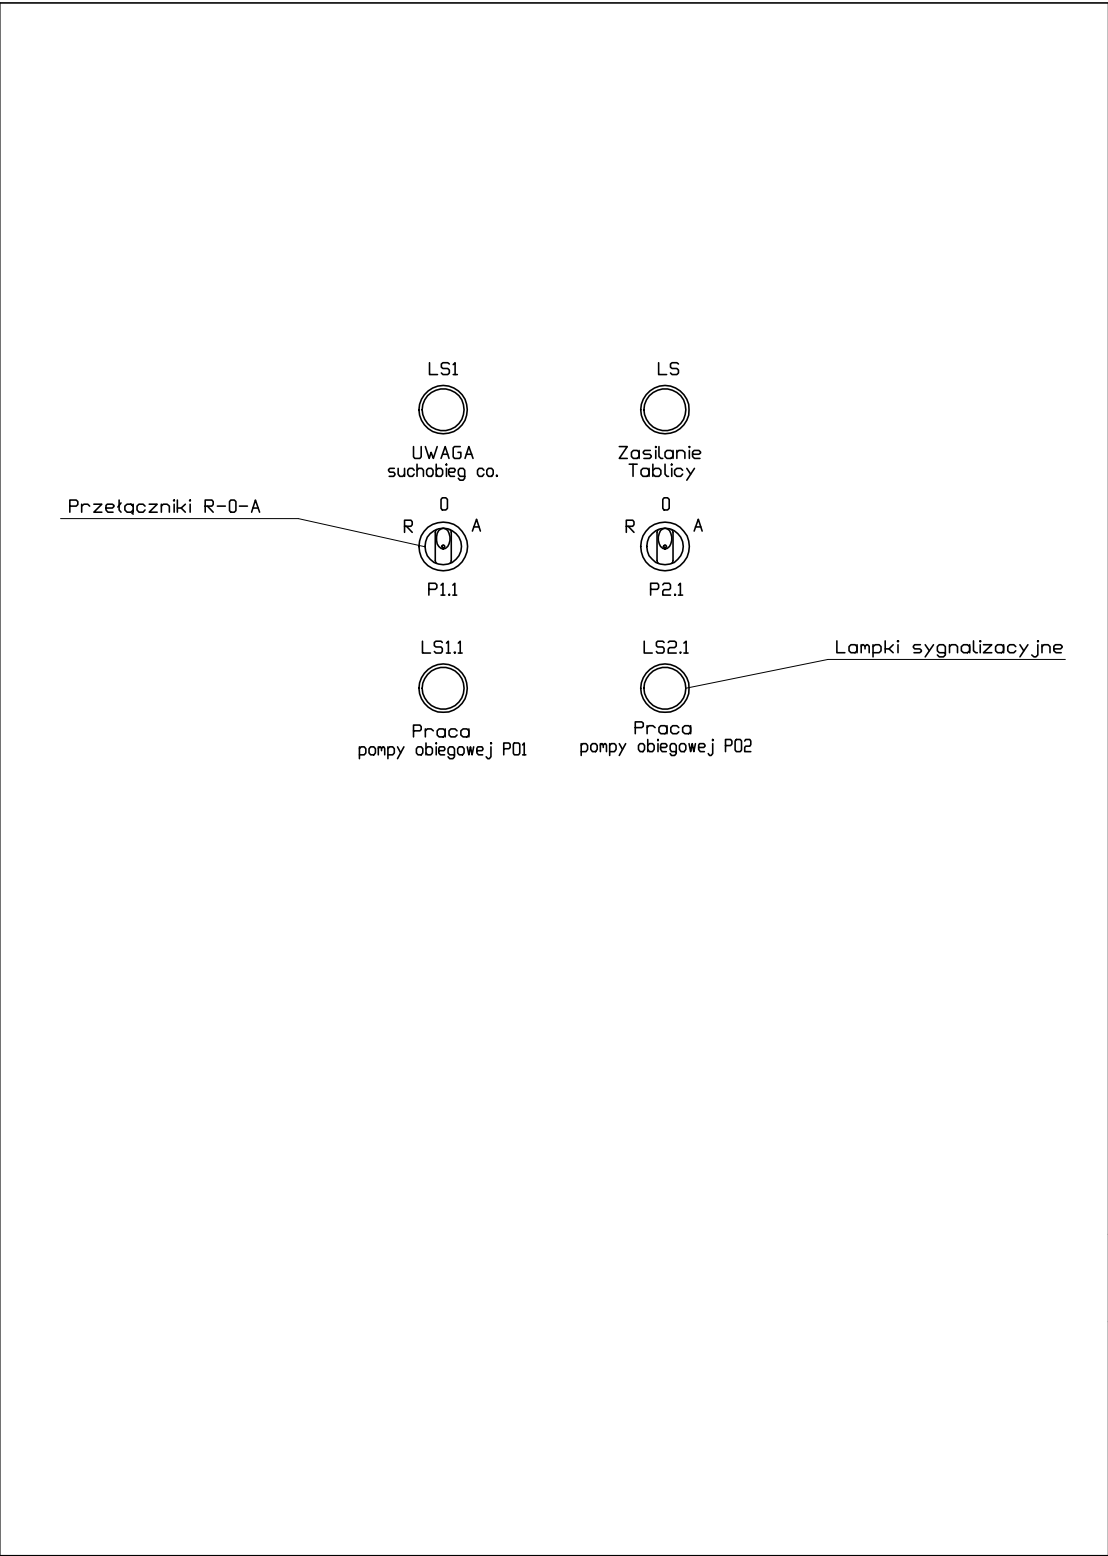

inwestor GMINA OŻAROWICE Ożarówice ul. Dworcowa 15		wykonawca PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNOLOGII I EKONOMIKI BUDOWNICTWA Świętochłowice ul. Słazan 20/17 tel.(032) 24 58 300 0 603 436 218			s i g n a	
obiekt BUDYNEK OSP PYRZOWICE Pyrzowice ul.Wolności 76		temat projektu "PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POM. GOSPODARCZYCH PARTERU NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ " część C - Instalacja elektryczna i AKPiA kotłowni				
zespół autorski mgr inż. Krzysztof Skur		nr upr. SLK/3126/ PWOE/10	data 05.2013r	podpis		
tytuł rysunku WIDOK TABLICY KOTŁOWNI TK			branża Elektryczna i APKiA (PB+PW)	nr projektu 10C/66/13	skala -	nr rys. 3