


Zespół sanitarny

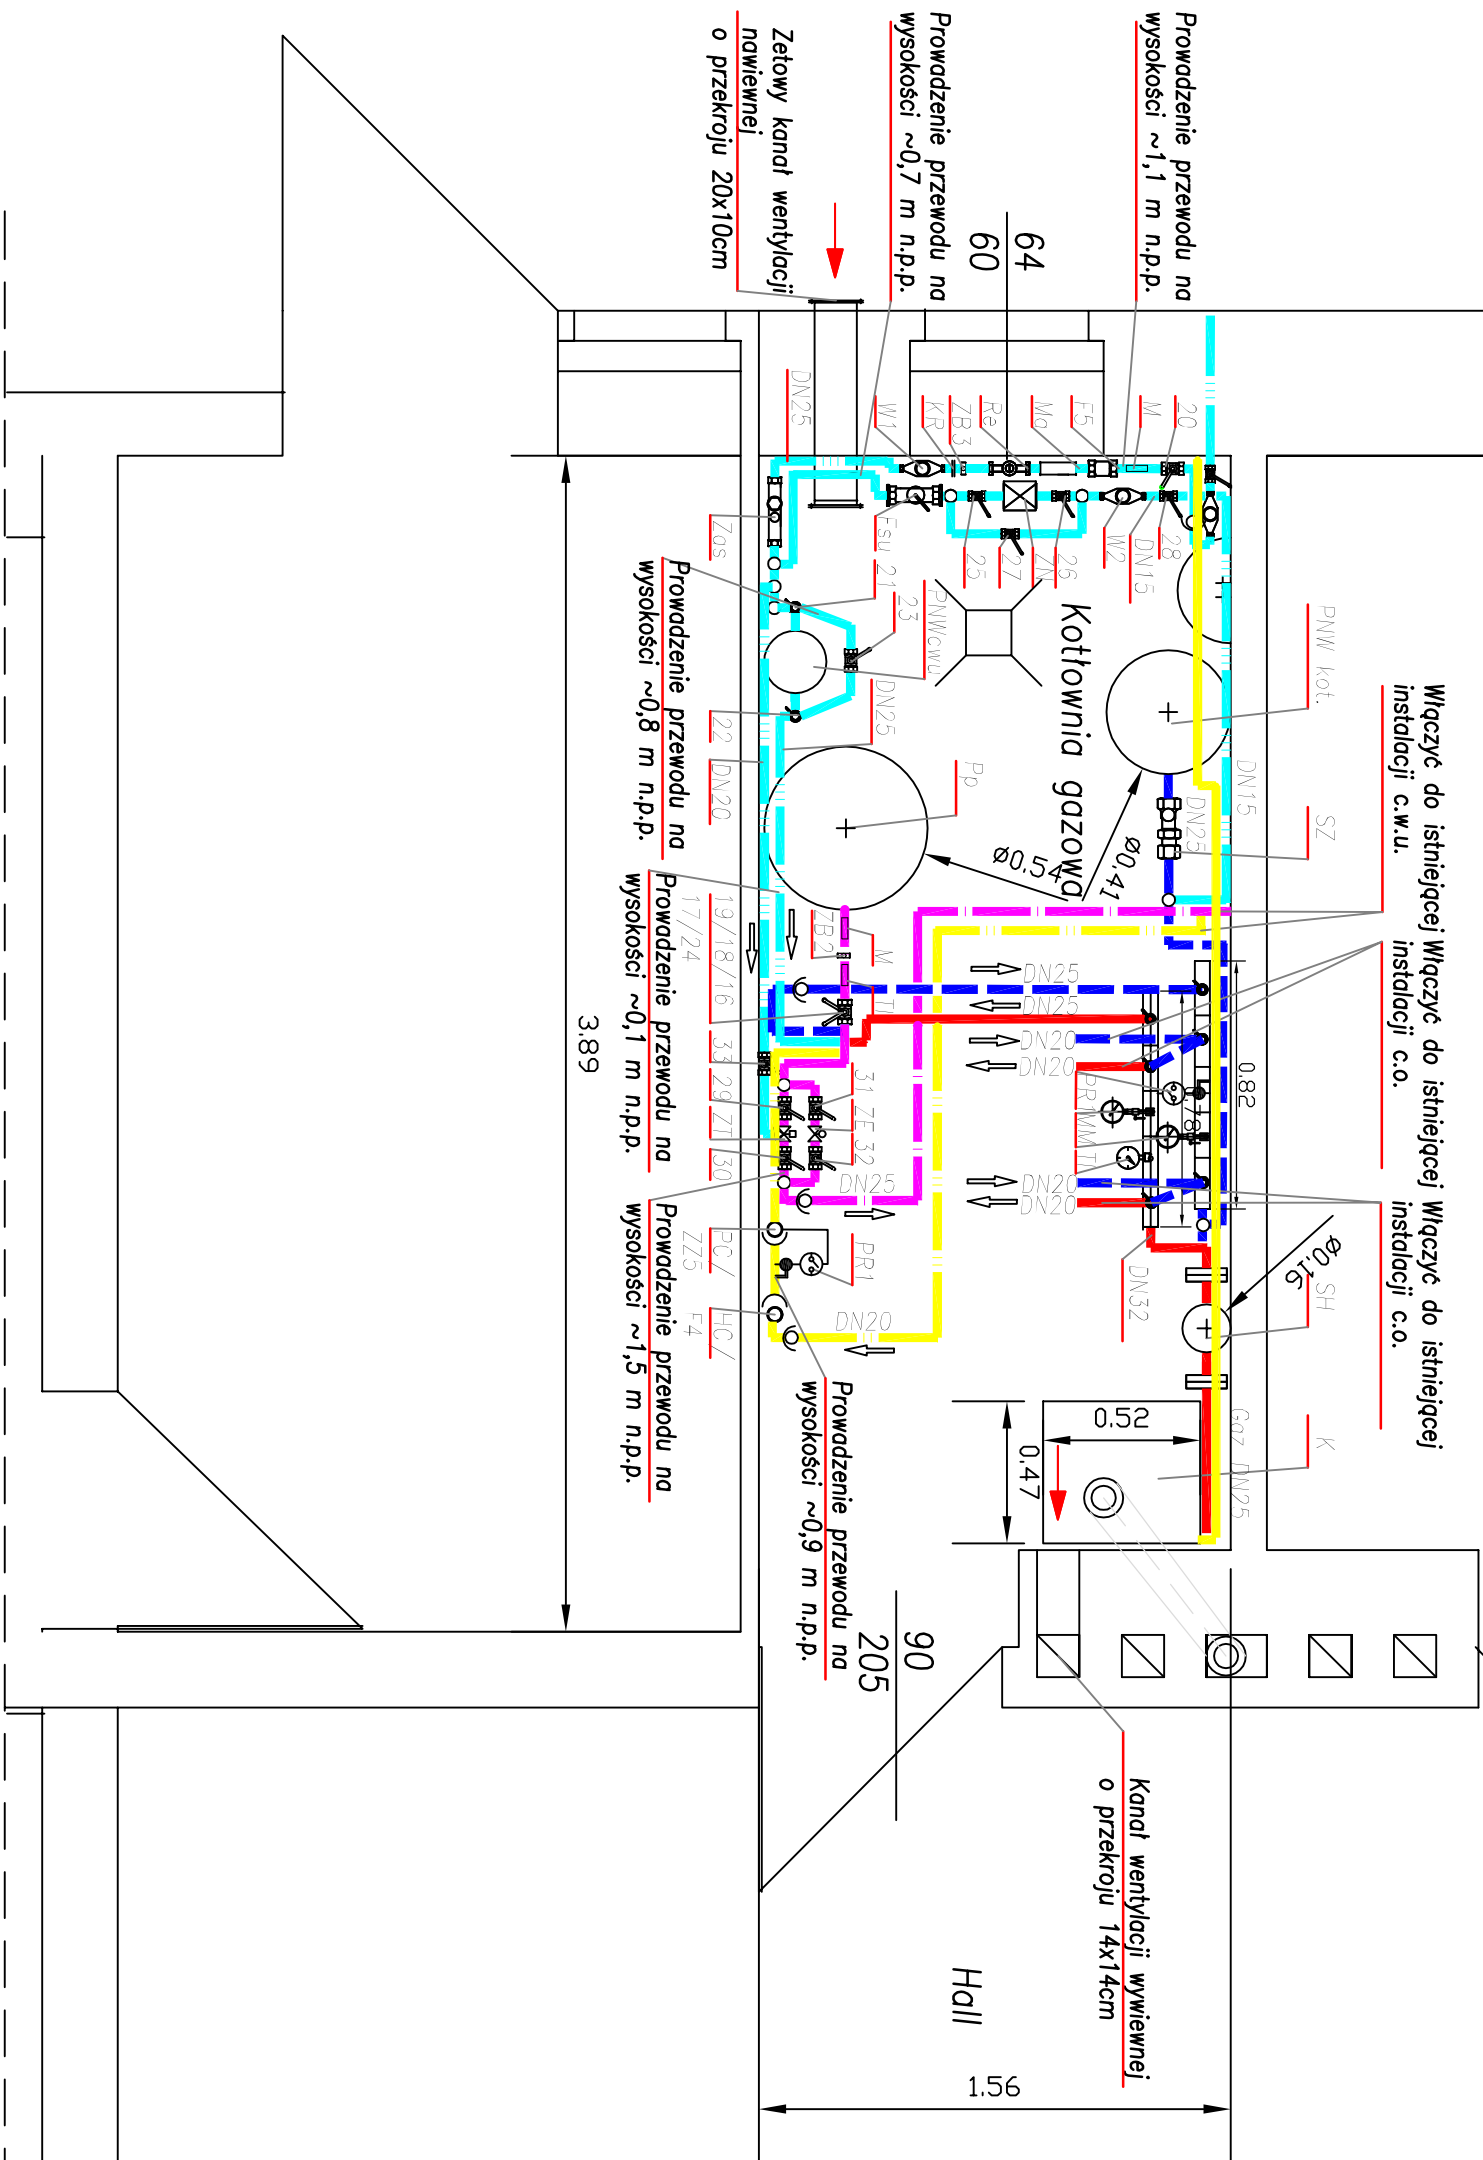

Dane kotłowni:

1. Zastosowany kocioł gazowy , niskotemperaturowy z zamkniętą komorą, spalania i palnikiem modulowanym :
Kondensacyjny wiszący
Typ GB 162-45
2. Moc obł.42,5kW
3. H pom. kotłowni=3,14m
4. V pom. kotłowni=18,67m³

inwestor:	GMINA DZAROWICE Dzarowice ul.Dworcowa 15			wykonawca:	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNOLOGII I EKONOMIKI BUDOWNICTWA Śniechtowice ul.Śleszun 20/17 tel.(032) 24 58 300 0 603 436 218		
biulet:	Przedzkoie i LKS Dzarowice Dzarowice , ul.Tarnogorska 12			temat opracowania:	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - WYMIANA KOTŁÓW GAZOWYCH I ROBOTA TOWARZYSZĄCE.		
autor opracowania:	mgr inż. Barbara Gadkowska			nr uprawn. SLK/1217 PWDS/06	data	podpis	
tytuł rysunku	RZUT KOTŁOWNI Z ROZMIESZCZENIEM URZĄDZEŃ				Skala:	nr STWOR	nr załącznika
					1:25	SST 00.22	2