


PRZEKRÓJ PIONOWY MURU OGNIOWEGO

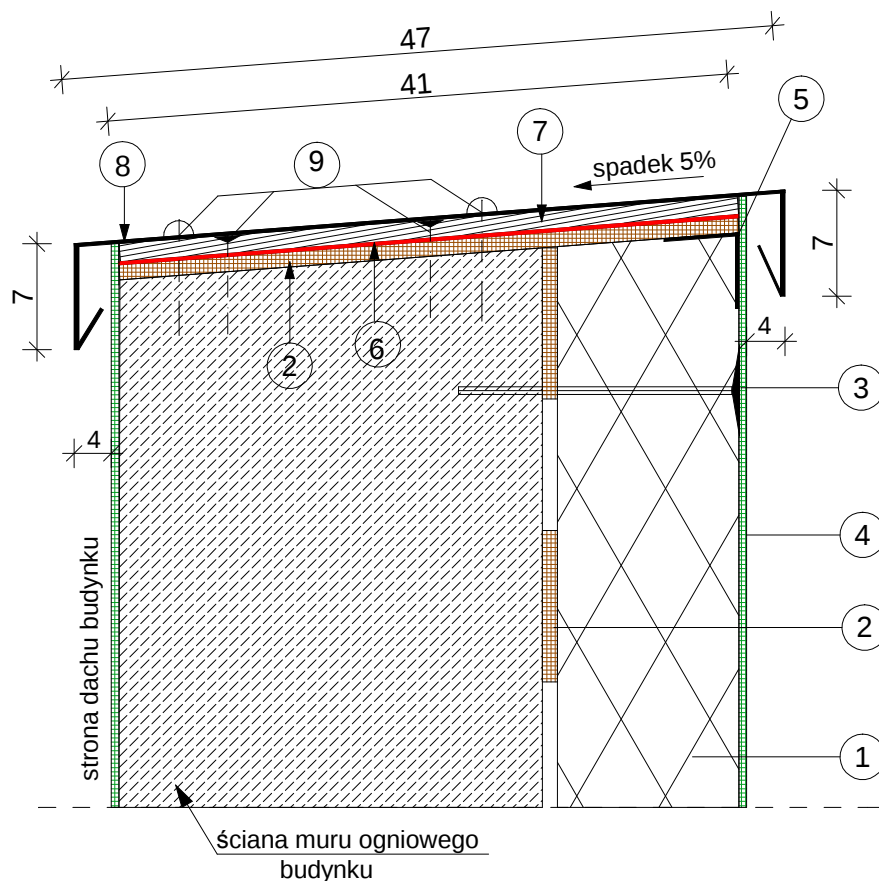

OZNACZENIA

- | | |
|---|--|
| 1 - styropian-polistyren ekspandowany
zgodny z PN-EN 13163/2009
$\lambda < 0,032 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$ | 6 - izolacja pozioma wodochronna
2x rozkład asfaltowy x papa termozgrzewalna podkład.
oksydowana z asfaltu niemodyfikowanego gramatura
60 g/m ² , na tkaninie z włókna szklanego |
| 2 - zaprawa klejąca | 7 - płyta OSB 15 mm zaizolowana 1x roztworem
asfaltowym do gruntowania |
| 3 - łącznik mechaniczny
mocowania styropianu | 8 - obróbka blacharska muru ogniowego
z blachy stalowej gr.0,6mm, ocynkowanej
i malowanej RAL 7015 |
| 4 - zewnętrzna (tynk cienkowarstwowy),
na warstwie zbrojonej | 9 - łączniki mechaniczne do mocowania płyty
OSB i obróbki blacharskiej |
| 5 - narożnik ochronny zewnętrzny
profil kątowy , narożny z siatką | |

Uwaga : wymiary sprawdzić na budowie , zmienna
szerokość muru ogniowego
Wymiary podano w centymetrach.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

OBRÓBKA BLACHARSKA MURU OGNIOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 7