






2

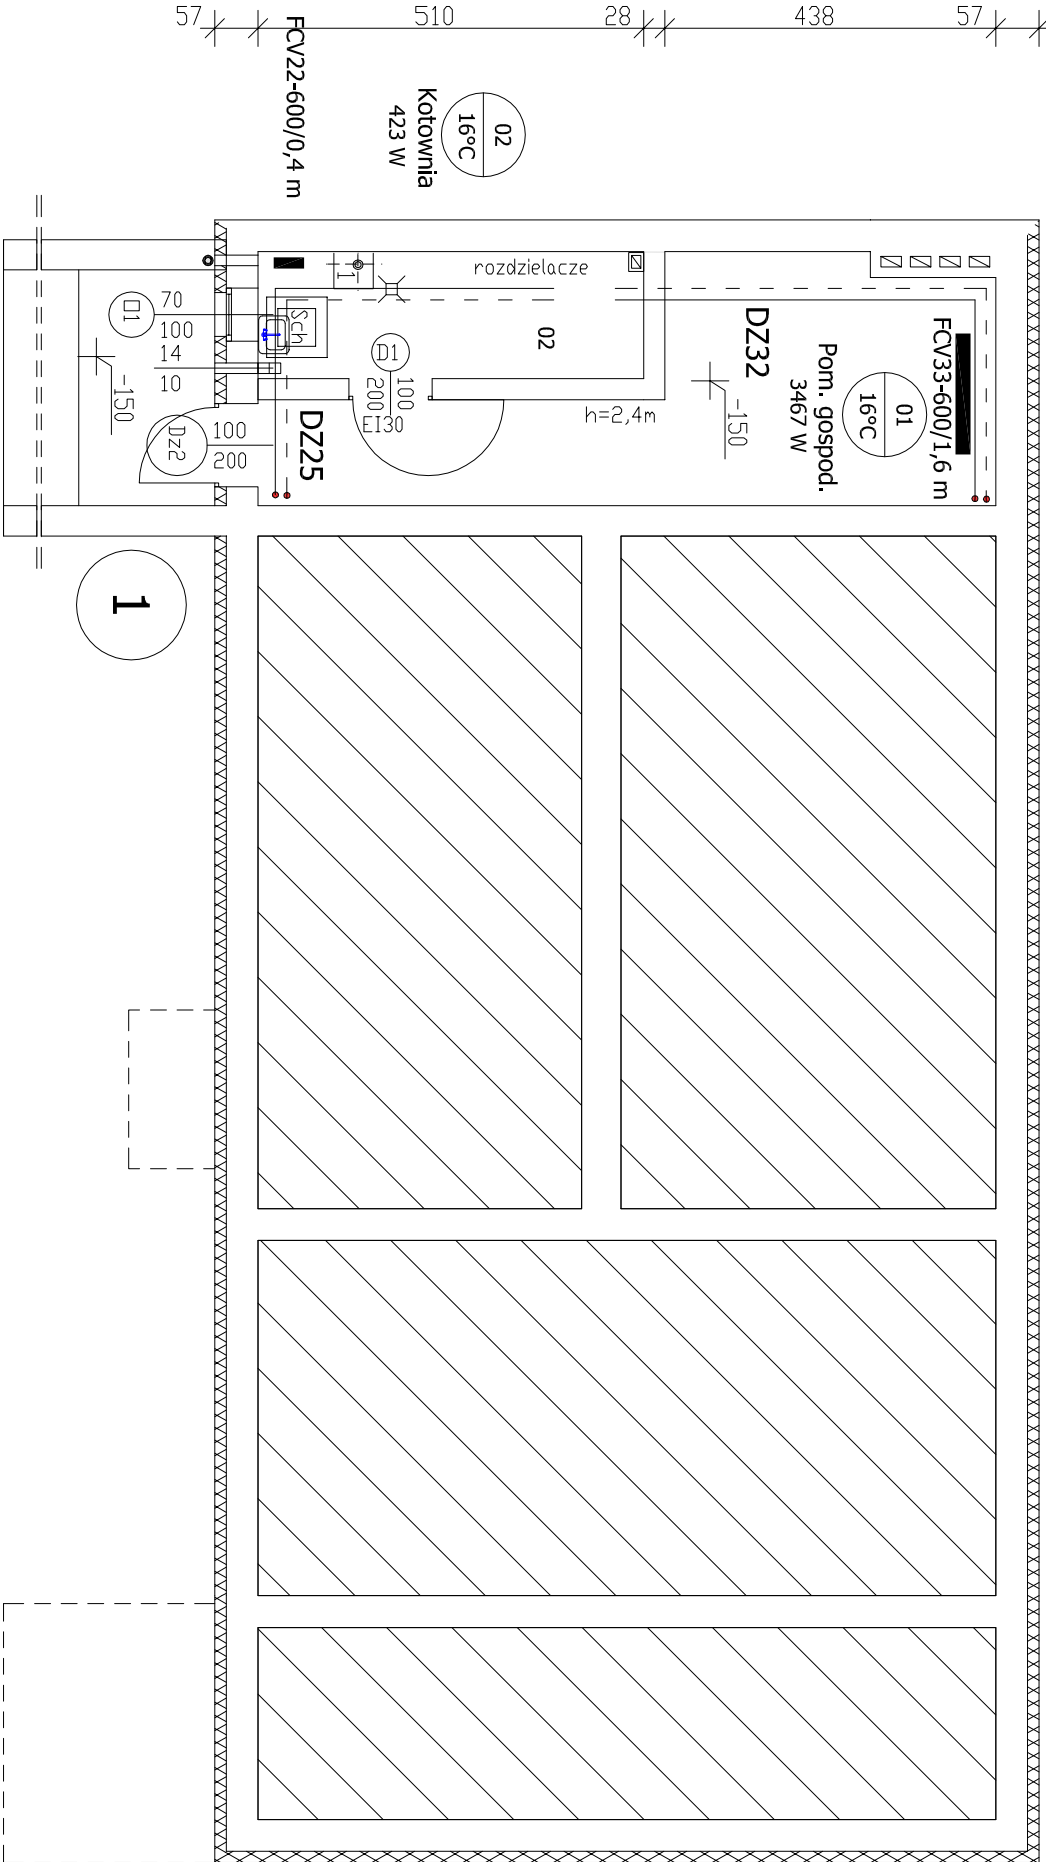

RZUT SUTERENY

Skala 1 : 100



LEGENDA:

DZ25

średnica zewnętrzna przewodu c.o., (zasilanie/powrót) przewód zasilający i powrotny wewnętrznej instalacji c.o.

grzejnik płytowy wys. 500 mm
CV11-500/1,20m
dł. 1,20 m

Sala bankietowa przeznaczenie pomieszczenia

1

pion instalacji c.o.

P1
20°C

numer pomieszczenia
temperatura w pomieszczeniu
zapotrzebowanie
na ciepło pomieszczenia [W]

3283 W

inwestor		wykonawca		nr projektu	
GMINA DZARDOWICE		PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNILOGII I EKONOMIKI BUDOWNICTWA		111D/66/13	
ul.Dworcowa 15		Świętochłowice ul.Ścieżan 20/17 tel.(032) 24 58 300 0 603 436 218		nr rys.	
42-625 Działowice		temat projektu		1:100	
obiekt		Remiza OSP w Celinach		skala	
Celiny ul.Męczenników 23		PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POM. GOSP. PRZYZIEMIĄ SUTERENY NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ część D: Instalacja centralnego ogrzewania		nr rys.	
projektant		mgr inż.Adrian Fröhlich		tytuł rysunku	
mgr inż.Adrian Fröhlich		SLK/1000 / P.WDS /05		tytuł rysunku	
05.2013r		RZUT SUTERENY		1	
05.2013r		INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA			