


PRZEKRÓJ PIONOWY OKNA

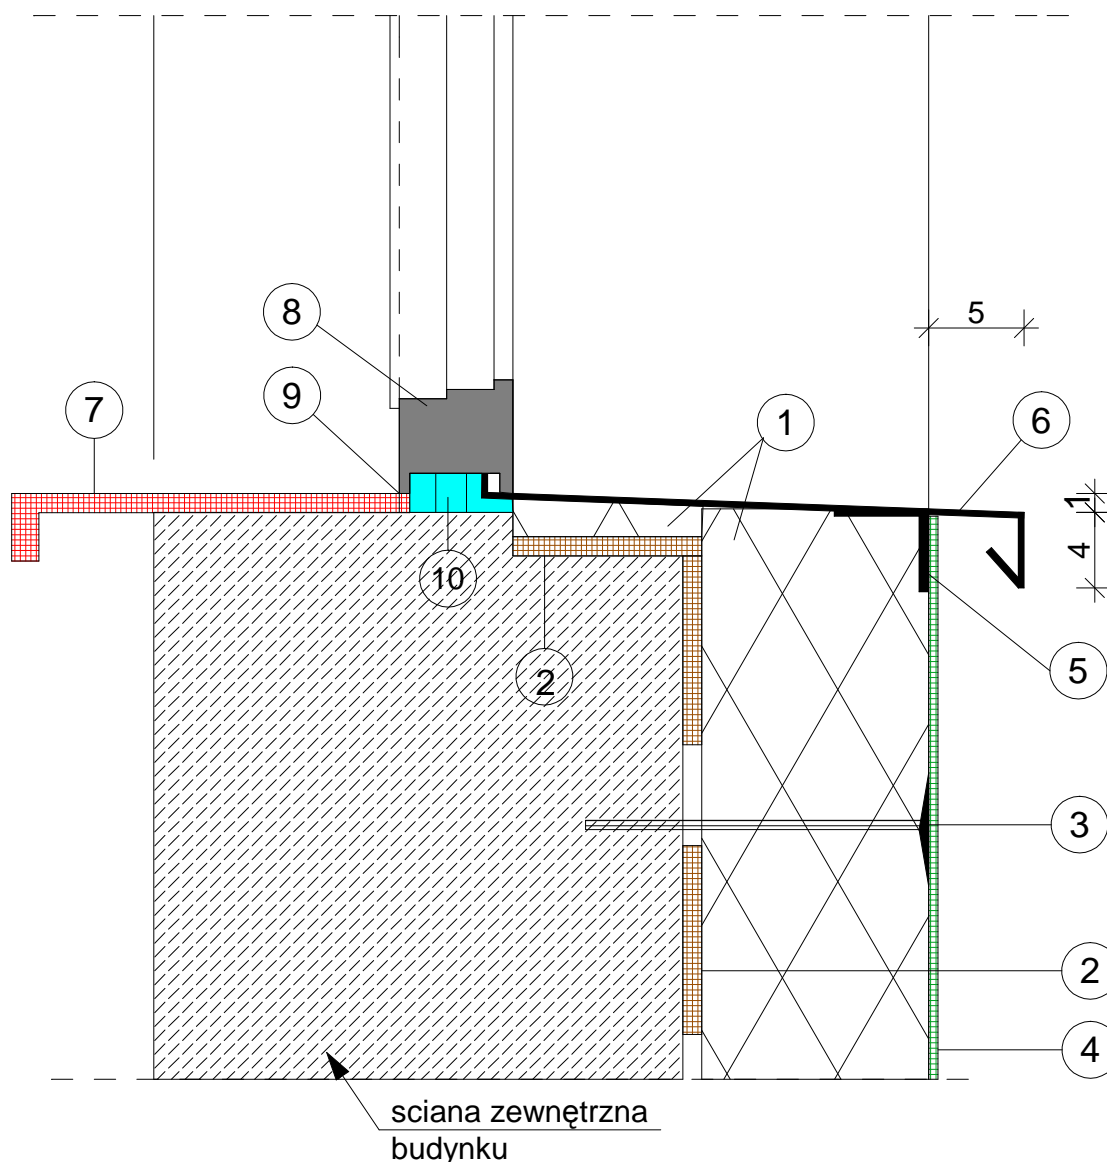

OZNACZENIA

- | | |
|---|---|
| 1 - styropian-polistyren ekspandowany
zgodny z PN-EN 13163/2009
$\lambda < 0,04 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$ gr.15 cm | 6 - parapet zewnętrzny z blachy stalowej ocynkowanej
gr.0,7 mm, malowanej farbami poliwinylowymi
RAL 7015 |
| 2 - zaprawa klejąca | 7 - parapet wewnętrzny z konglomeratów żywicznych
wodoodporny, powierzchnia szlifowana, błyszcząca |
| 3 - łącznik mechaniczny
mocowania styropianu | 8 - ościeżnica stolarki okiennej |
| 4 - zewnętrzna (tynk cienkowarstwowy),
na warstwie zbrojonej | 9 - masa uszczelniająca bezbarwna
lub uszczelka systemowa |
| 5 - narożnik ochronny zewnętrzny
profil kątowy , narożny z siatką | 10 - kotwy systemowe do montażu stolarki
oraz pianka poliuretanowa uszczelniająca
systemowa do m-ż stolarki |
- Wymiary podano w centymetrach.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU