



Oznaczenia

- przewody zasilające 85° C
- przewody powrotne 70° C
- przewody elektryczne
- przewody zimnej wody

zakres wymiary urządzeń i armatury

urządzenie wyłączone z zakresu wymiary

W kolejności montażu na uzupełnieniu zładu należy kierować się schematem technologicznym

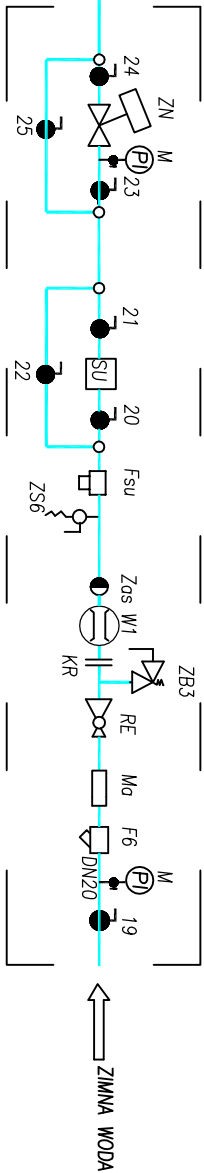

Inwestor		Wykonawca	
GMINA DZARDOWICE		PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNOLOGII I EKONOMIKI BUDOWNICTWA	
Działowice ul.Dworcowa 15		Świętochłowice ul.Ścieżan 20/17 tel.(032) 24 58 300 0 603 436 218	
obiekt		temat opracowania	
Szkoła Podstawowa		SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT	
Pyrzowice,ul.Wolności 36		– WYMIANA KOTŁÓW GAZOWYCH I ROBÓTY TOWARZYSZĄCE.	
autor opracowania		nr upraw.	data
mgr inż. Barbara Gądkowska		SLK/1217	06.2013r
tytuł rysunku		PWDS/06	podpis
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI GAZOWEJ		nr STWDR	nr załącznika
		SST 00.20	1