


- OZNACZENIA URZĄDZEN:
- G1, G2 - gniazdo ~230V
  - G3 - gniazdo serwisowe ~230V
  - G24 - gniazdo serwisowe ~24V
  - PK - pompa kotłowa (w kotle)
  - P01, P02 - pompa obiegowa
  - PL - pompa ładująca
  - PC - pompa cyrkulacyjna
  - PR1, PR2 - presostat
  - KG - kocioł gazowy
  - ZM1, ZM2 - silownik zaworu
  - TET1 - czujnik sprężego hydraulicznego
  - TET2 - czujnik temperatury na zasilaniu I obiegu
  - TET3 - czujnik temperatury na zasilaniu II obiegu
  - TET4 - czujnik temperatury w zasobniku cwu.
  - TET5 - czujnik temperatury zewnętrznej

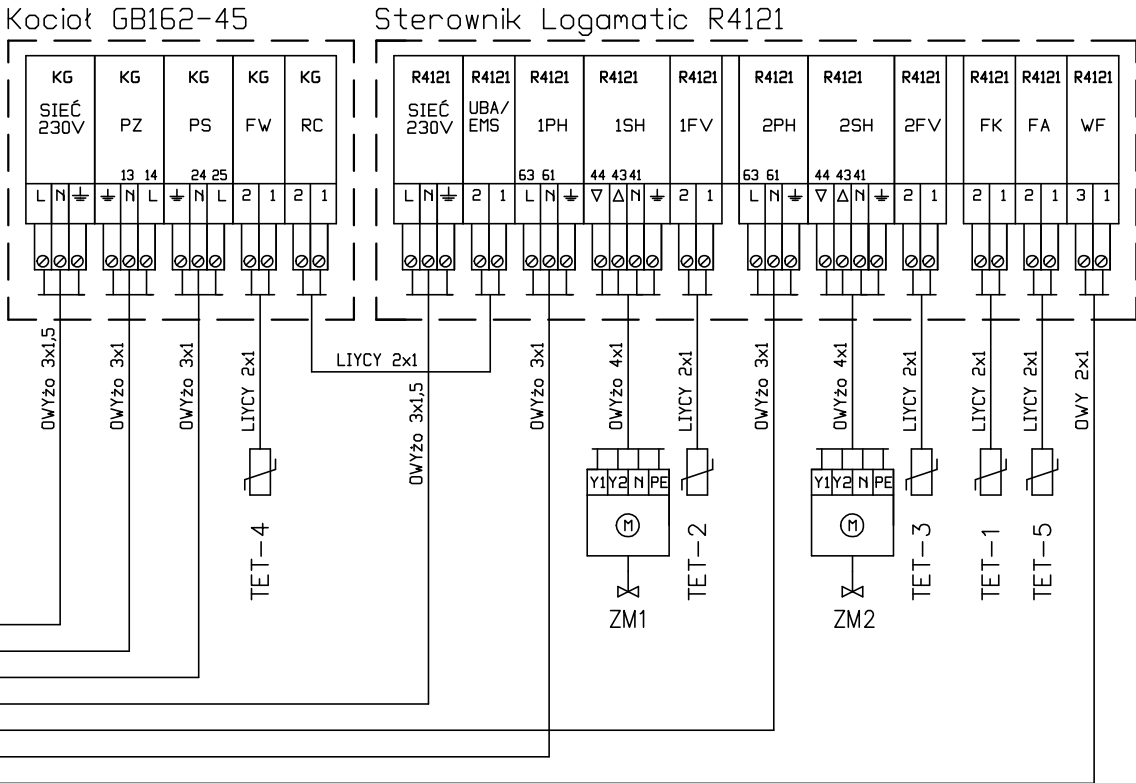

inwestor GMINA OŻAROWICE Ożarówice ul.Dworcowa 15	wykonawca PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNOLOGII I EKONOMIKI BUDOWNICTWA Świętochłowice ul.Słazan 20/17 tel.(032) 24 58 300 0 603 436 218	s i g n a	
obiekt Przedzkoie i ŁKS Ożarówice Ożarówice , ul.Tarnogórska 12.	temat opracowania: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - WYMIANA KOTŁÓW GAZOWYCH I ROBOTY TOWARZYSZĄCE.		
autor opracowania: mgr inż. Krzysztof Skur	nr upraw. SLK/3126/ PW0E/10	data 06.2013r	podpis
tytuł rysunku SCHEMAT ZASADNICZY TABLICY KOTŁOWNI TK		nr STWOR SST 00.22	nr załącznika 6