


POMIESZCZENIE KOTŁOWNI

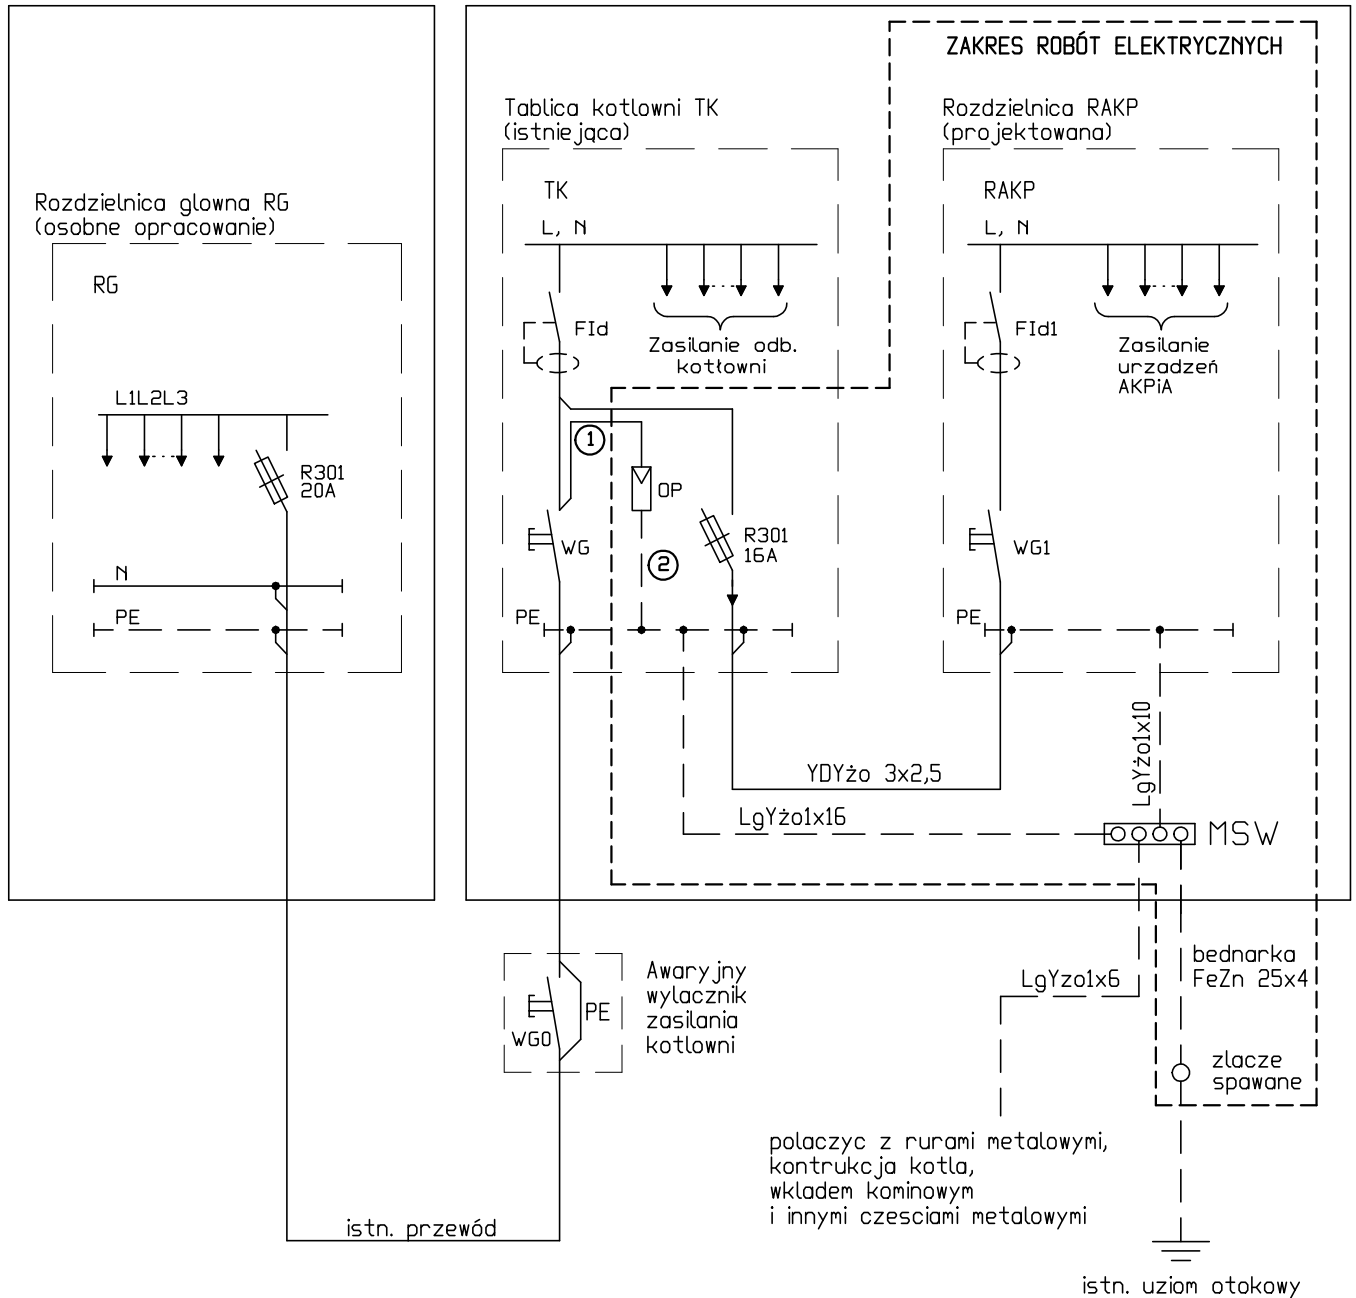

- ① przewód L - LgY1x10mm²
przewód N - LgY 1x16mm²
- ② przewód PE - LgYżo 1x16mm²

Układ sieci: TN-S

inwestor GMINA OŻAROWICE Ożarówice ul.Dworcowa 15	wykonawca PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNOLOGII I EKONOMIKI BUDOWNICTWA Świętochłowice ul.Ślęzan 20/17 tel.(032) 24 58 300 0 603 436 218	s i g n a	
obiekt Biblioteka i Gminny Ośrodek Kultury Tapkowice , ul.Zwycięstwa 17	temat opracowania: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - WYMIANA KOTŁÓW GAZOWYCH I ROBOTA TOWARZYSZĄCE.		
autor opracowania: mgr inż. Krzysztof Skur	nr uprawn. SLK/3126/ PWQE/10	data 06.2013r	podpis
tytuł rysunku SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA	nr STWiOR SST 00.21	nr załącznika 3	