


PRZETKÓJ A-A

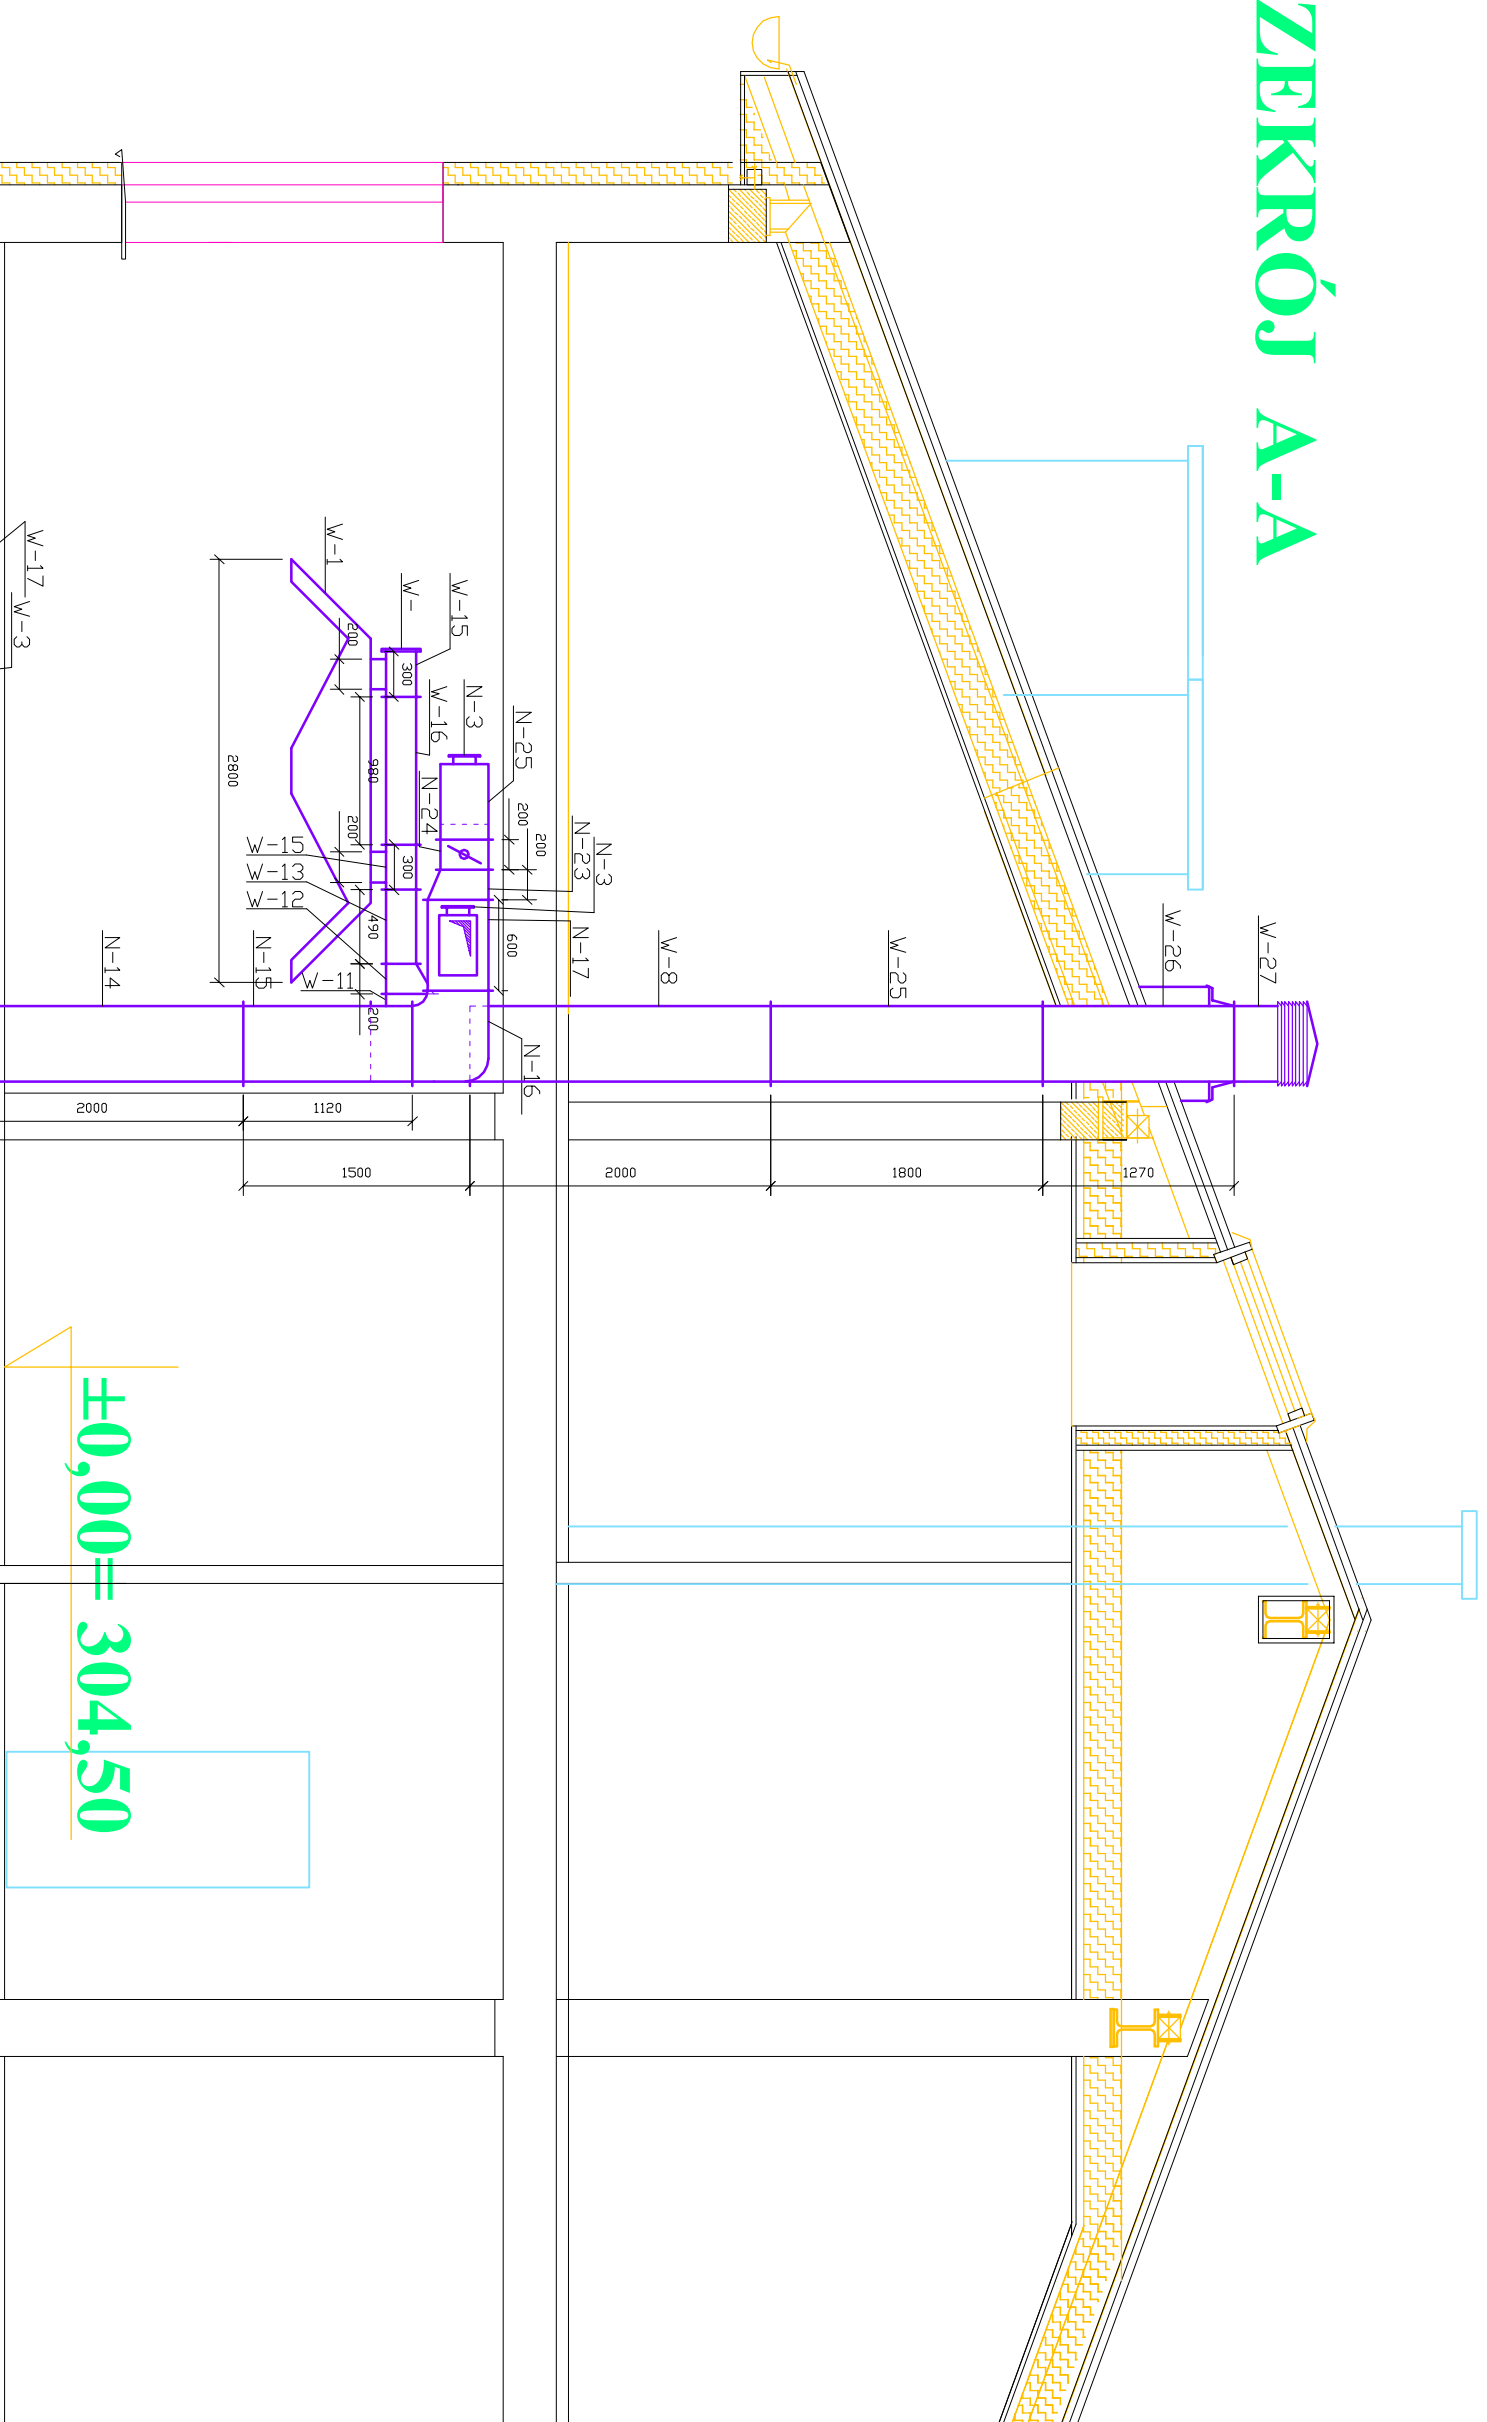

$-2,75=301,75$

| | | | |
|--------------------|--|---|---|
| | Wykonujący | Projektant | <p>"P.P. BIPROMAG-1" Gliwice</p> |
| Data | 2018 r. | 2018 r. | |
| Podpis | inż. | mgr inż. | |
| Nazwisko | J. Więckowski | J. Piechowicz | |
| Nr upraw. | | 444/02 - specjalność inst. i sieci sanit. | |
| Format: | Inwestor: Gmina Ozarówce ul. Dworcowa 15, 42-625 Ozarówce | | PW |
| A3 | BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W TAPKOWICACH PRZY UL. KOPIERNIKA GMINA OZARÓWCE | | |
| Podziałka: | CZĘŚĆ: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | | |
| 1:50 | PRZEKRÓJ A-A | | |
| Nr rysunku: | | Zastępuje rysunek | |
| 40912/S3-03 | | | |