
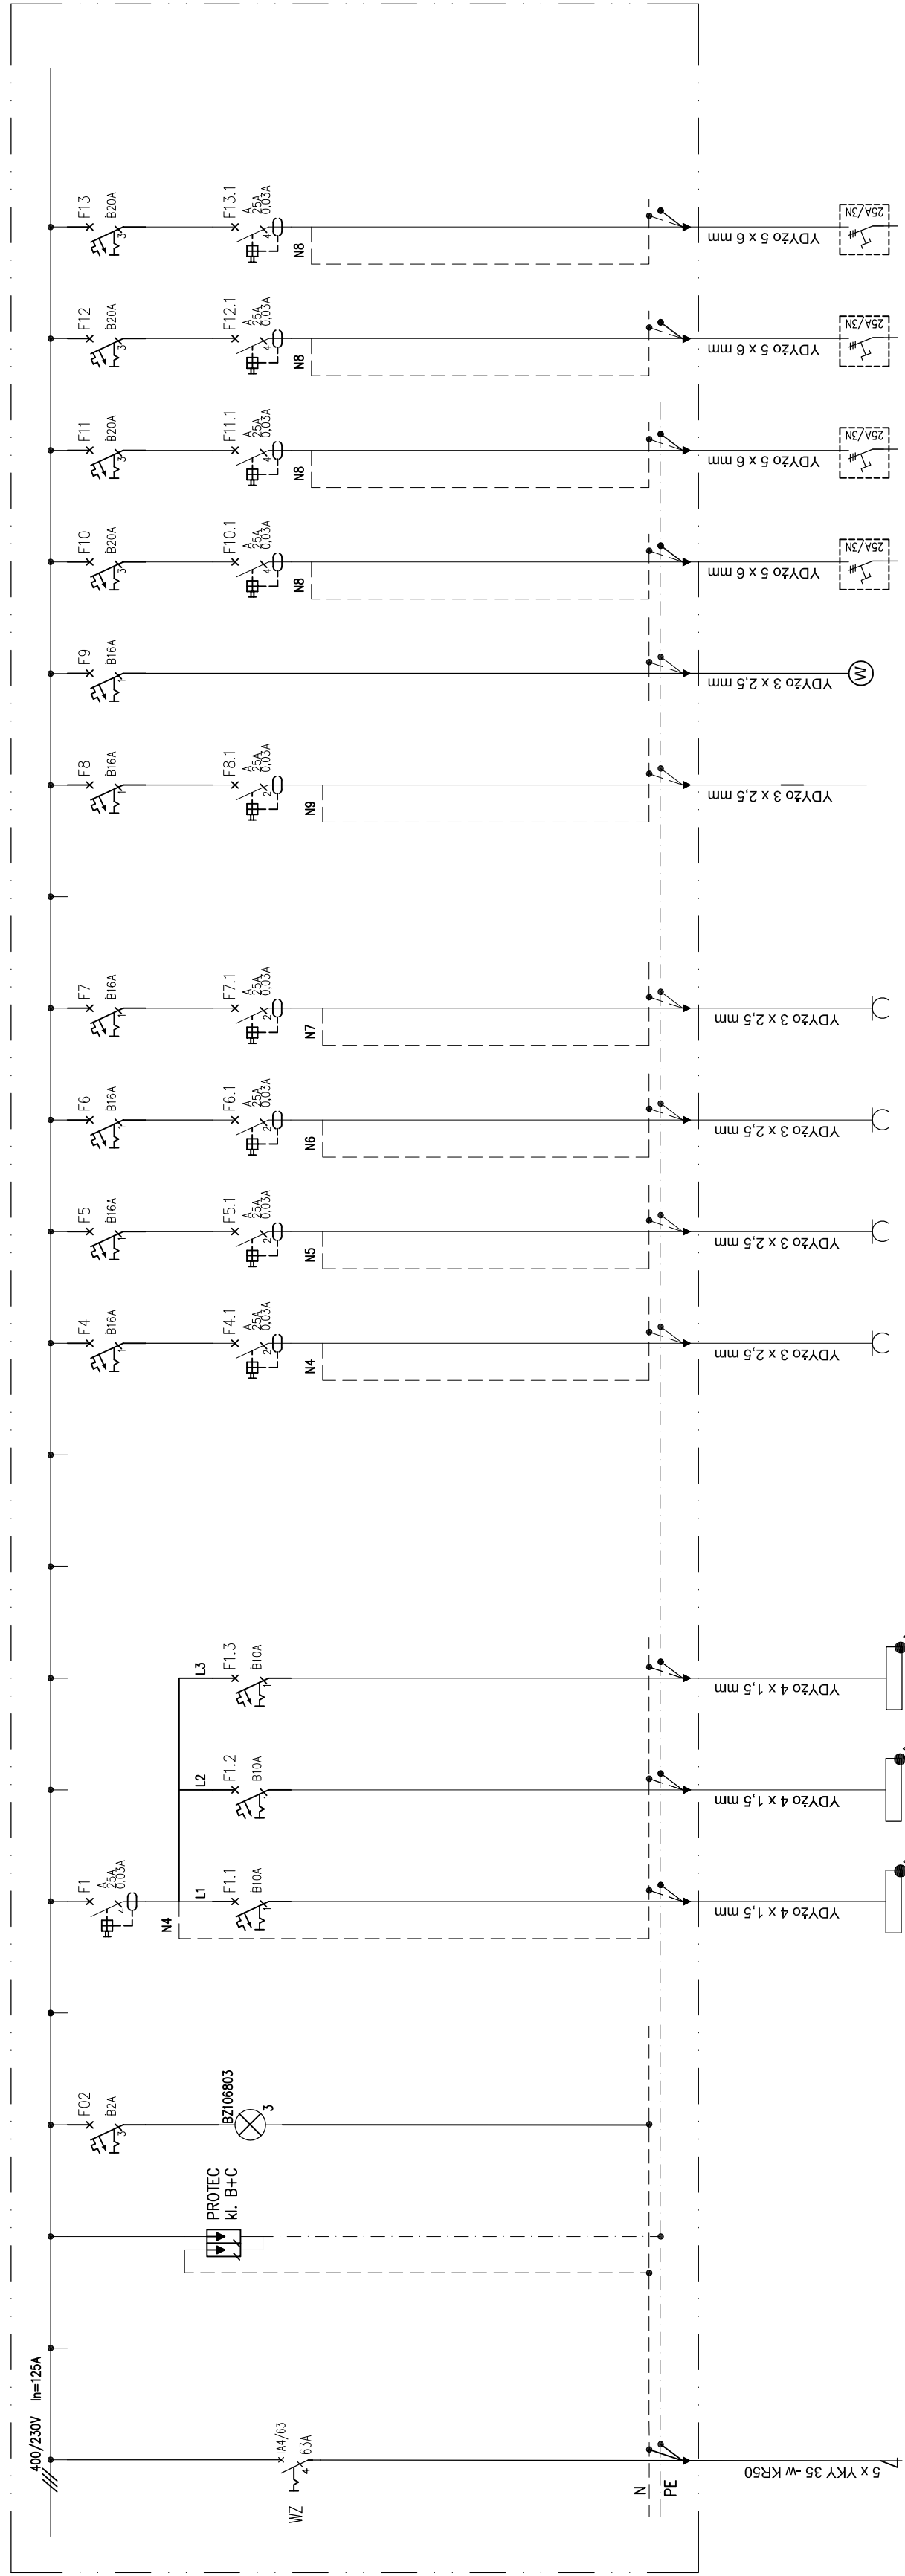


00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

[illegible]
$$\begin{aligned} P_i &= 30,3 \text{ kW} \\ P_o &= 21 \text{ kW} \\ I_o &= 32 \text{ A} \end{aligned}$$


2U-18, IP30, RAL 7032

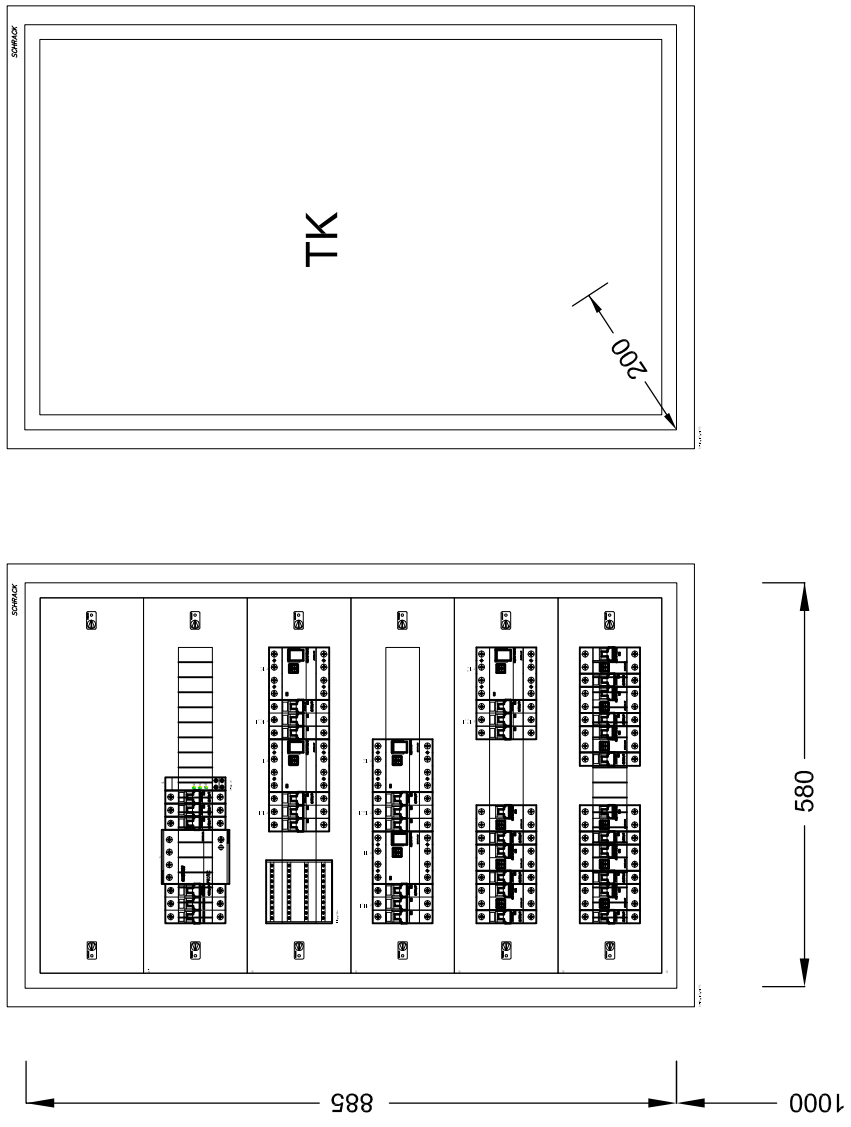

UWAGA:

- SYSTEM OCHRONNY - SZYBKE WYLĄCZENIE ZASILANIA
SIEĆ TYPU TN-S.
NAPIĘCIE ZASILANIA - 400/230V.
DRZWI TABLICY TE4 ZAMYKANE NA KLUCZ.

	Projektant		PW BUDOWA PRZEDSZKOLA W TAPKOWICACH PRZY UL. KOPIERNIKA GMINA OZAROWICE CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA Schemat strukturalny tablicy rozd. TK	Zastępuje rysunek: Nr rysunku: 4091/1/E1-04
Data	11.2016r			
Podpis				
Nazwisko	Grzegorz Michalski			
Nr upraw.	172/91			
Format:	Inwestor: Gmina Ozarowiec ul. Drocowa 15, 42-625 Ozarowiec			
Podziałka:	-			