


TG

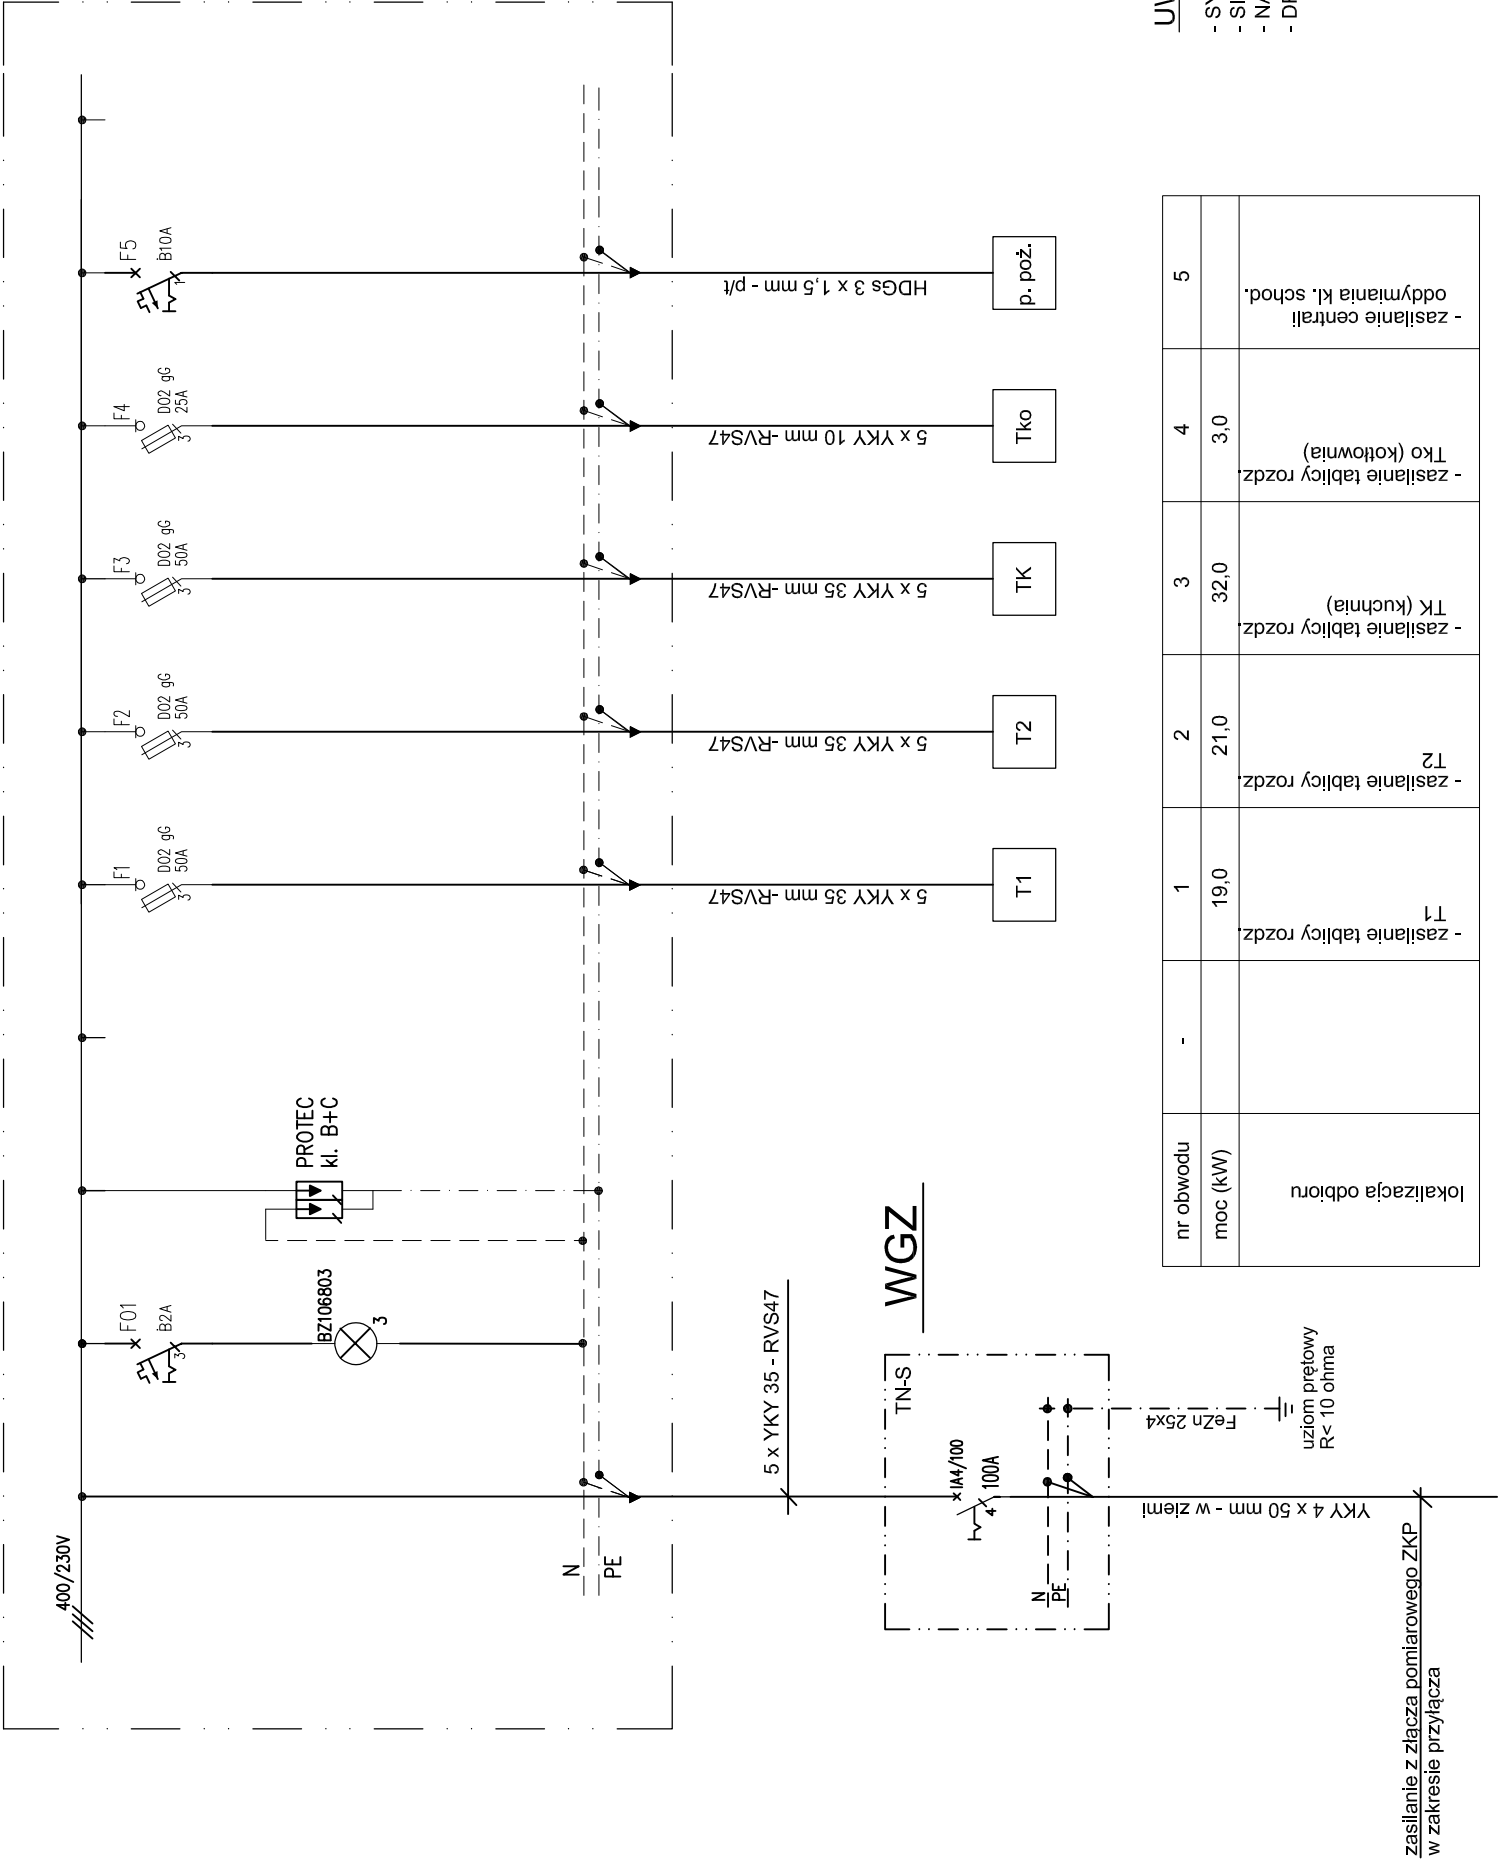

nr obwodu	-	1	2	3	4	5	
moc (kW)		19,0	21,0	32,0	3,0		
lokalizacja odbioru		- zasilanie tablicy rozdzt T1	- zasilanie tablicy rozdzt T2	- zasilanie tablicy rozdzt TK (kuchnia)	- zasilanie tablicy rozdzt Tko (kotłownia)	- zasilanie centrali oddymiania kl. schod.	

UWAGA :

- SYSTEM OCHRONNY -SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
- SIEĆ TYPU TN-S.
- NAPIĘCIE ZASILANIA - 400/230V.
- DRZWI TABLICY ZAMYKANE NA KLUCZ.

P_i= 75kW

P_o= 60kW

I_o= 93A

	Projektant	"P.P. BIPROMAG-1" Gliwice	
Data	11.2016r		
Podpis			
Nazwisko	Grzegorz Michalski		
Nr upraw.	172/91	PW Inwestor: Gmina Ożarowice ul. Dworcowa 15, 42- 625 Ożarowice BUDOWA PRZEDSZKOLA W TĄPKOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA GMINA OŻAROWICE CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA	
Format:	Zastępuje rysunek:		
Podziałka:	Nr rysunku: 409/1/E1-01		
-	Schemat strukturalny tablic TG,WGZ		