


TK

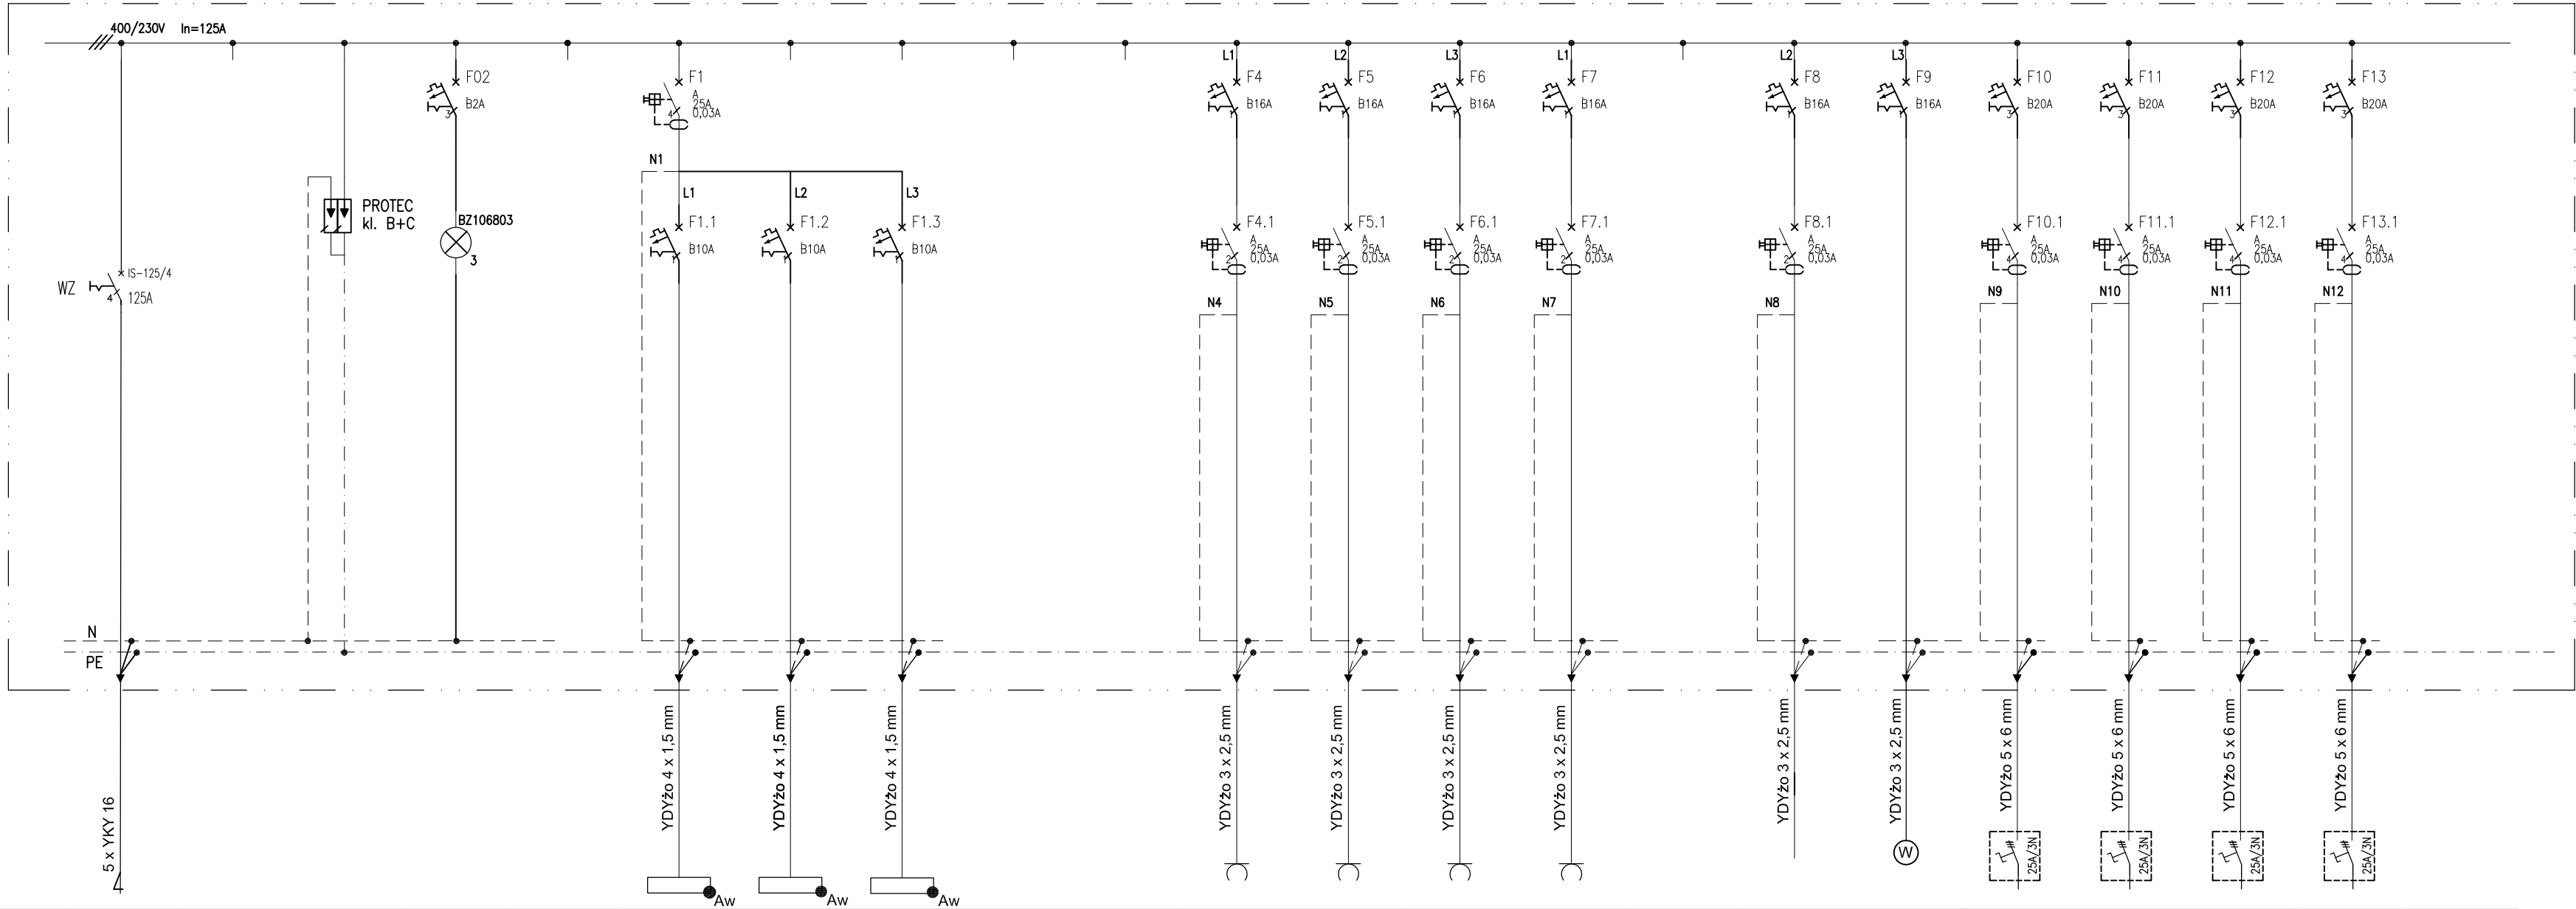

nr obwodu		-	-			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
moc (kW)		-	-			0,35	0,35	0,20			1,00	0,50	0,50	0,50		1,50	0,10	8,40	6,50	5,50	5,00	
lokalizacja odbioru	z proj. tablicy głównej TG		ogranicznik przepięć klasa B+C	sygnalizacja napięcia zasilania	- REZERWA	- oświetl. pom. nr 25	- oświetl. pom. nr 25	- oświetl. pom. nr 26, 27	- REZERWA	- REZERWA	- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 25	- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 25 (lodówka)	- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 25 (lodówka)	- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 25 (lodówka)	- REZERWA	- zasilanie windy podawczej w kuchni	- zasilanie wentylatora dachowego zmywalni	- zasilanie kuchni el. 6 płytkowej - pom. 25	- zasilanie kuchni el. 4 płytkowej - pom. 25	- zasilanie patelni el. uchylnej - pom. nr 25	- zasilanie zmywarki. pom. nr 26	


P<sub>i</sub> = 30,3 kW

P<sub>o</sub> = 21kW

I<sub>o</sub> = 32A

UWAGA:  
Na dachu przy wentylatorze zabudować rozłącznik serwisowy!

TK

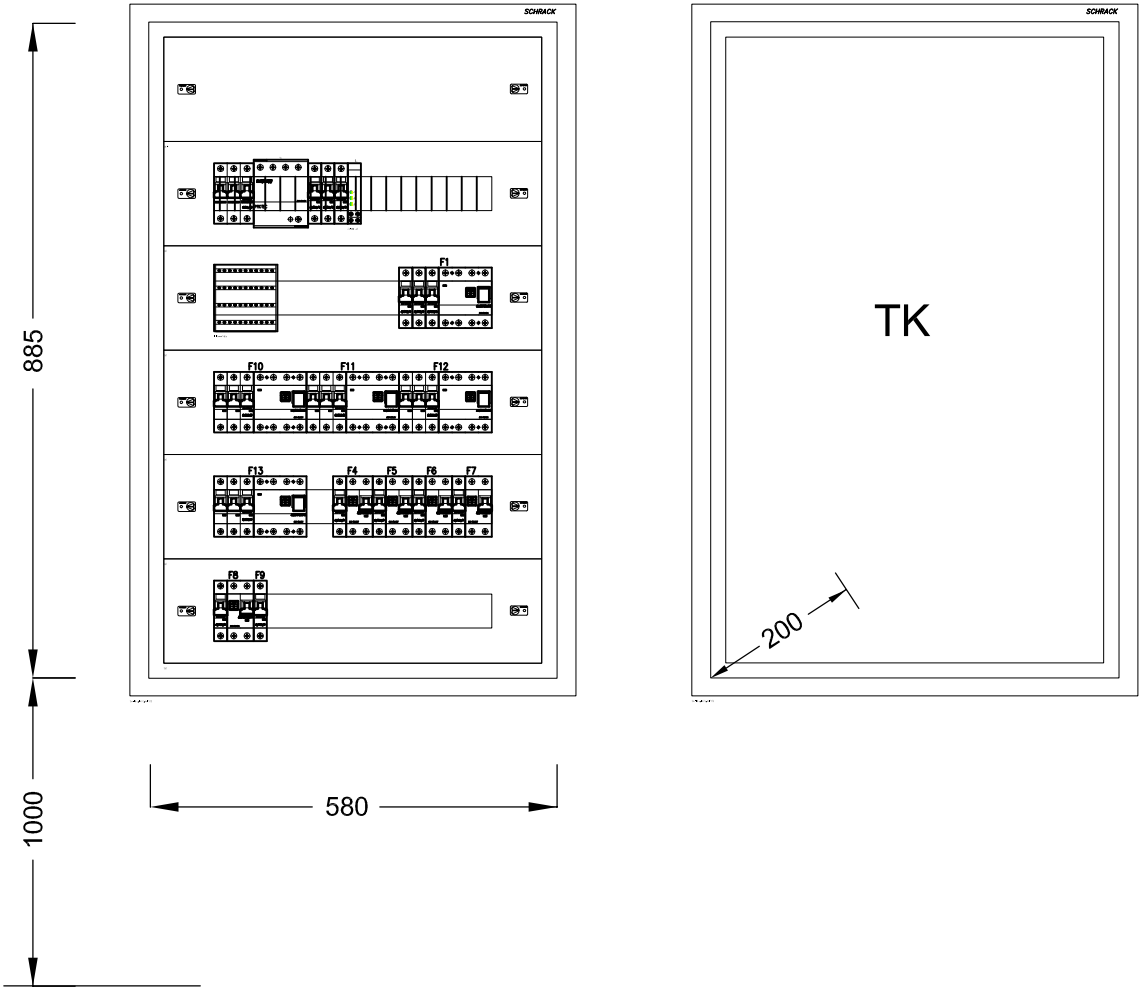

- UWAGA :
- SYSTEM OCHRONNY -SZYBKE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
  - SIEĆ TYPU TT
  - NAPIĘCIE ZASILANIA - 400/230V
  - DRZWI TABLICY ZAMYKANE NA KLUCZ.
  - OBUDOWA IP65
  - II KLASA IZOLACJI

	Projektant	Sprawdzający	"P.P. BIPROMAG-1" Gliwice
Data	2020r	2020r	
Podpis			
Nazwisko	mgr inż. <b>J. Mańka</b>	mgr inż. arch. <b>L. Klich</b>	Zastępuje rysunek:
Nr upraw.	SLK/5669 PWOE/14	specjalność Inst. elektryczne UW KAT. 425/93	
Format:	Inwestor: Gmina Ożarowice ul. Dworcowa 15, 42- 625 Ożarowice	PB zamienny	
Podziałka:	BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W TĄPKOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA GMINA OŻAROWICE CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA <b>Schemat strukturalny tablicy rozd. TK</b>		Nr rysunku: <b>476/B1-E 14</b>