




T2

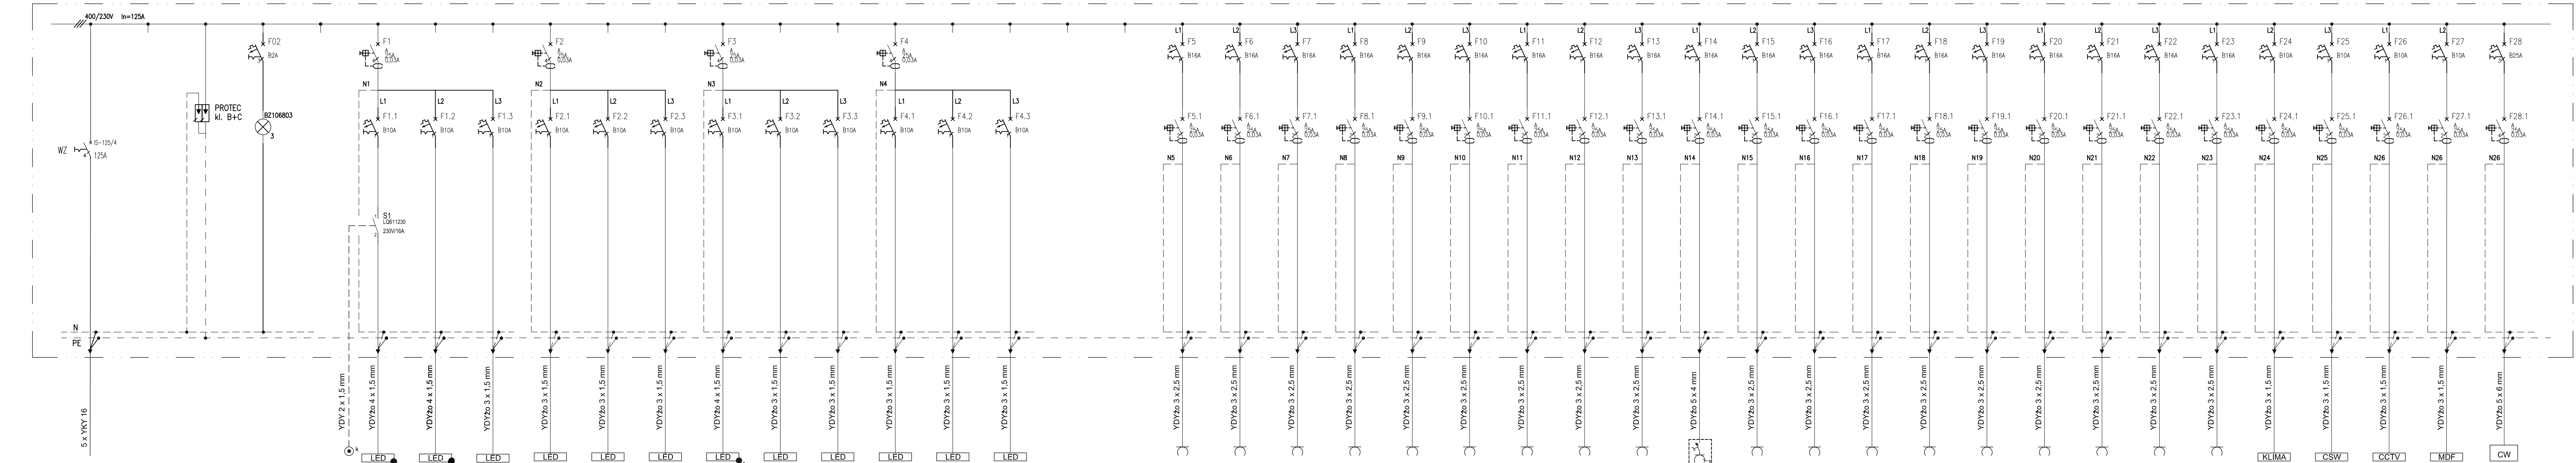

nr obwodu	-	-			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
moc (kW)	-	-			0,50	0,15	0,25	0,25	0,25	0,25	0,40	0,30	0,35	0,35	0,40	0,35			1,50	1,00	1,00	2,50	2,50	2,50	1,50	1,50	2,00	1,50	1,50	1,00	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	0,16	0,05	0,05	0,50	1,50		
lokalizacja odbioru		- REZERWA	ogranicznik przepięć klasa B+C	sygnalizacja napięcia zasilania	- REZERWA	- oświetl. pom. nr 029	wiatrołap, wejście	- oświetl. pom. nr 020	- oświetl. pom. nr 021, 022, 023	- oświetl. pom. nr 025, 026	- oświetl. pom. nr 027, 028	- oświetl. pom. nr 015, 016	- oświetl. pom. nr 03, 04, 05, 06, 031	- oświetl. pom. nr 030, 07	- oświetl. pom. nr 08, 09	- oświetl. pom. nr 011, 012, 013, 014, 017	- oświetl. pom. nr 019			- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 029	- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 025, 026	- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 027	- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 028 (pralka)	- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 028 (pralka)	- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 028	- gniazdo wtyczkowe 400/230V - pom. nr 016	- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 05	- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 05	- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 04	- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 07 (sterylizacja jg)	- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 08 (lodówka)	- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 09 (lodówka)	- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 012	- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 013	- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 019	- jedyn. wewnętrzne klimatyzacji	- centrala systemu SSWIN	- zasilacz systemu CCTV	- zasilanie szafy IT MDF	- zasil. centrali wentyl. pom. nr 030		

T2

2U-28, IP30, RAL 7032

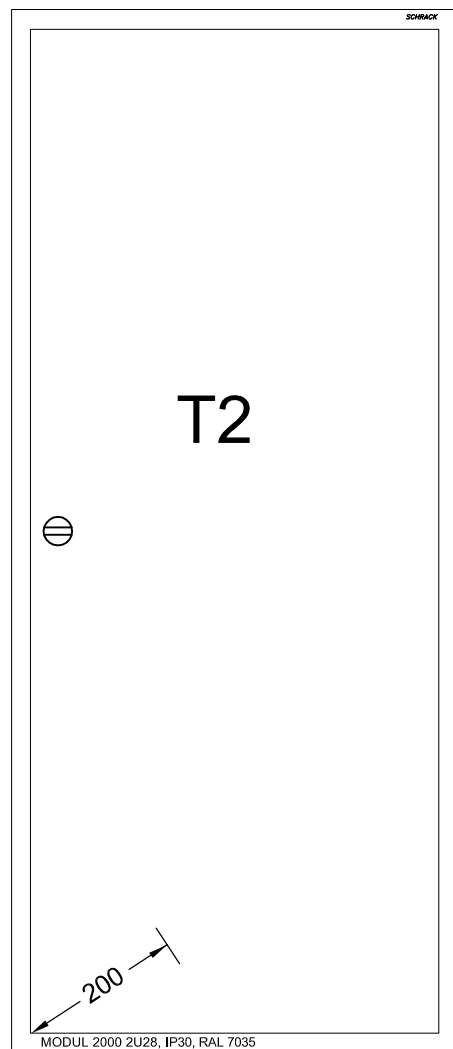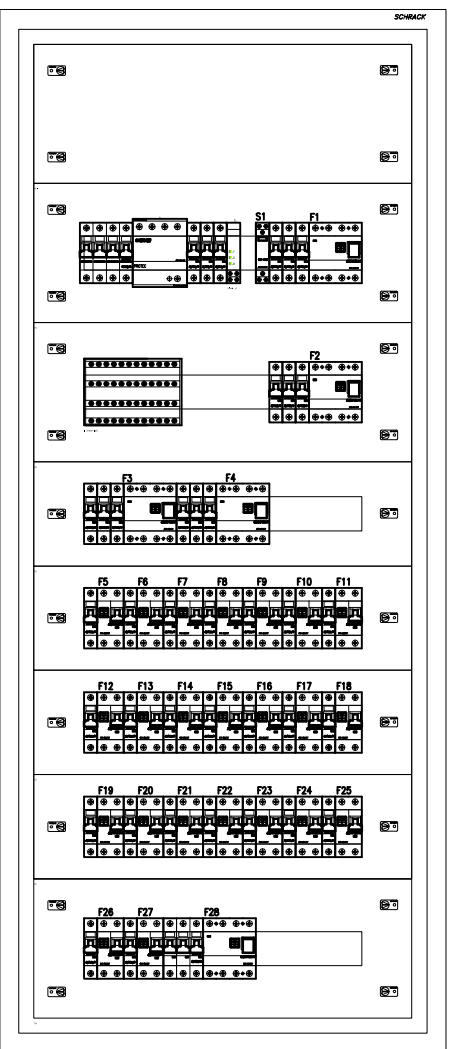

T2

MODUL 2000 2028, IP30, RAL 7035

UWAGA :

- SYSTEM OCHRONNY - SZYBKE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
- SIEĆ TYPU TT.
- NAPIĘCIE ZASILANIA - 400/230V.
- DRZWI TABLICZY ZAMYKANE NA KLUCZ.

P₁ = 35,6kW
P₀ = 22kW
I₀ = 34A

	Projektant	Sprawdzający		"P.P. BIPROMAG-1" Gliwice
Data	2020r	2020r		
Podpis				
Nazwisko	mgr inż. J. Mańka	mgr inż. arch. L. Klich		Zastępuje rysunek:
Nr upraw.	SLK/5689/ PVOCE14	specjalność inst. elektryczne	UW KAT. 42593	
Format:	Investor: Gmina Ożarówiec ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarówiec	PB zamienny		
A3	BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W TĄPKOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA GMINA OŻARÓWICE			
Podziałka:	CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA			
-	Schemat strukturalny tablicy rozd. T2			Nr rysunku: 476/B1-E 17