


nr obwodu		-	-			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
moc (kW)		-	-			0,05	0,05	0,05	0,48	0,48	0,50	0,35	0,22	0,37	0,27	0,46	0,43	0,06	0,06	0,08	0,14	0,11			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,50	1,00	2,00	1,00	0,36	0,30			
lokalizacja odbioru	z proj. tablicy głównej TG	- REZERWA	ogranicznik przepięć klasa B+C	sygnalizacja napięcia zasilania	- REZERWA	- zasilacz systemu CCTV	- zasilanie centrali odrymiania kl. schod.	- zasilanie centrali odrymiania kl. schod.	- oświetl. szacht - oświetl. pom. nr 15 - 16 i 17	- oświetl. pom. nr 12 - 13 i 14	- oświetl. pom. nr 9 - 10 i 11	- oświetl. pom. nr 6 - 7 i 8	- oświetl. pom. nr 3 i 4	- oświetl. pom. nr 32, 33 - 34, 35 i 36	- oświetl. pom. nr 25, 26 - 27, 28, 29 i 31	- oświetl. pom. nr 23 i 24	- oświetl. pom. nr 19, 20 - 21 i 22	- oświetl. komunikacja	- oświetl. komunikacja	- oświetl. komunikacja	- oświetl. komunikacja	- oświetl. komunikacja	- REZERWA	- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 19	- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 15	- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 14	- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 9	- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 6	- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 3 i 4	- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 36 i 37	- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 28, 29, 31 i 34	- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 24 i 25	- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 23	- gniazdo wtyczkowe komunikacja	- jedn. wewnętrzne klimatyzacji	- jedn. wewnętrzne klimatyzacji	- REZERWA	- REZERWA	- REZERWA

$$\begin{aligned} P_i &= 19,32 \text{ kW} \\ P_o &= 15 \text{ kW} \\ I_o &= 24 \text{ A} \end{aligned}$$

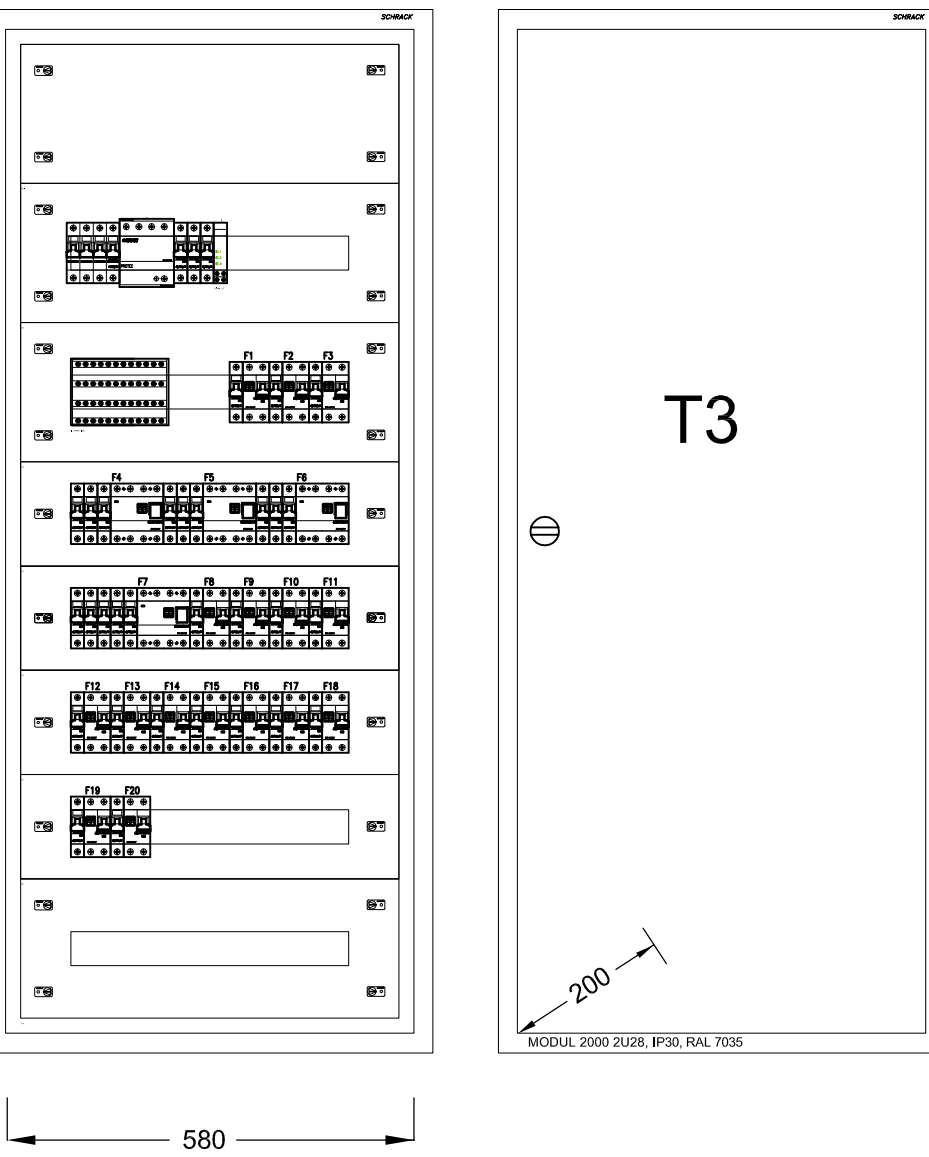

UWAGA :

- SYSTEM OCHRONNY - SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
 - SIEĆ TYPU TT.
 - NAPIĘCIE ZASILANIA - 400/230V.
 - DRZWI TABLICY ZAMYKANE NA KLUCZ.

	Projektant	Sprawdzający	<p align="center">"P.P. BIPROMAG-1" Gliwice</p>
Data	2020r	2020r	
Podpis			
Nazwisko	mgr inż. J. Mańka	mgr inż. arch. L. Klich	
Nr upraw.	SUK/5669/ PW0E/14 specjalność inst. elektryczne	UW KAT. 42593 specjalność inst. elektryczne	
Format:	tworzenie: Gmina Ożarówiec ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarówiec A3		PB zamienny Zastępuje rysunek:
Podziałka:	BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W TĄPKOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA GMINA OŻARÓWIEC CZŁEŚ ELEKTRYCZNA Schemat strukturalny tablicy rozd. T3		Nr rysunku: 476/B1-E 18
-			