ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ KONDYGNACJA I -PIWNICA I SUTERENA

LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [MKW]	RODZAJ POSADZKI
1,1	przedsionek	12,35	płytki gresowe
1,2	klatka schodowa	26,30	płytki gresowe
1,3	hall	67,76	płytki gresowe
1,4	komunikacja	39,89	płytki gresowe
1,5	komunikacja	9,49	płytki gresowe
1,6	pokój trenera	12,98	wykładzina typu TARKET
1,7	węzeł sanitarny	3,80	płytki gresowe
1,8	biblioteka	59,85	wykładzina typu TARKET
1,9	sanitariaty	20,15	płytki ceramiczne
1,10	szatnia	12,80	płytki ceramiczne
1,11	sanitariaty	5,72	płytki ceramiczne
1,12	szatnia	12,80	płytki ceramiczne
1,13	magazyn sprzetu	16,37	wykładzina typu TARKET
1,14	komunikacja	13,80	płytki gresowe
1,15	wc niepełnospr.	3,60	płytki ceramiczne
1,16	pomieszczenie czystości	2,80	płytki gresowe
1,17	sala gimnastyczna	393,75	podłoga sportowa

W SUMIE NETTO [MKW]: A: 716,31 m2

OZNACZENIA:

- istniejące ściany
- wyburzenia
- ściana z bloczków gazobetonowych gr. 12/25cm na zaprawie cementowo-wapiennej
- ściana z bloczków gazobetonowych gr. 6,5cm na zaprawie cementowo-wapiennej
- obudowa przewodów wentylacyjnych - ścianka z bloczków gazobetonowych gr. 6,5 cm
- przestrzeń nie inwentaryzowana
- żelbet
- wejścia do budynku
- wyjścia ewakuacyjne z budynku
- hydranty HP25 w skrzynkach hydrantowych
- spręŜu uprzesiwe 33x50 cm (dla osoby niepełnosprawnej 40x50 cm) z tewzczką szer. 25 cm

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Podany powyŜej należy zweryfikować z rzeczywistymi wymiarami w naturze przed wykonaniem. Ostateczne projekty należy konsultować z projektantem.

3. Wszelkie elementy rusztowa, elementy wyposaŜenia placu budowy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem elobami (barierki, i drzewiany, siatki, itwp) i ukazem elewacyjnych, taksatkiej, pilnpzy i pozhwyŜe - wykonywać z materiałów trudnozapalnych zamawiać - wykonywać z montowaz na podstawie zwarzyłowanych oznlarcie (zaszczelnych wykonywanych przez

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalaŜy w czasie wykonywania robót budowlanych według pozycji kosztorysu lub informacji zawartych w dokumentacji wzięć konstrukcyjna (konstrukcja - projekt wykonawczy).

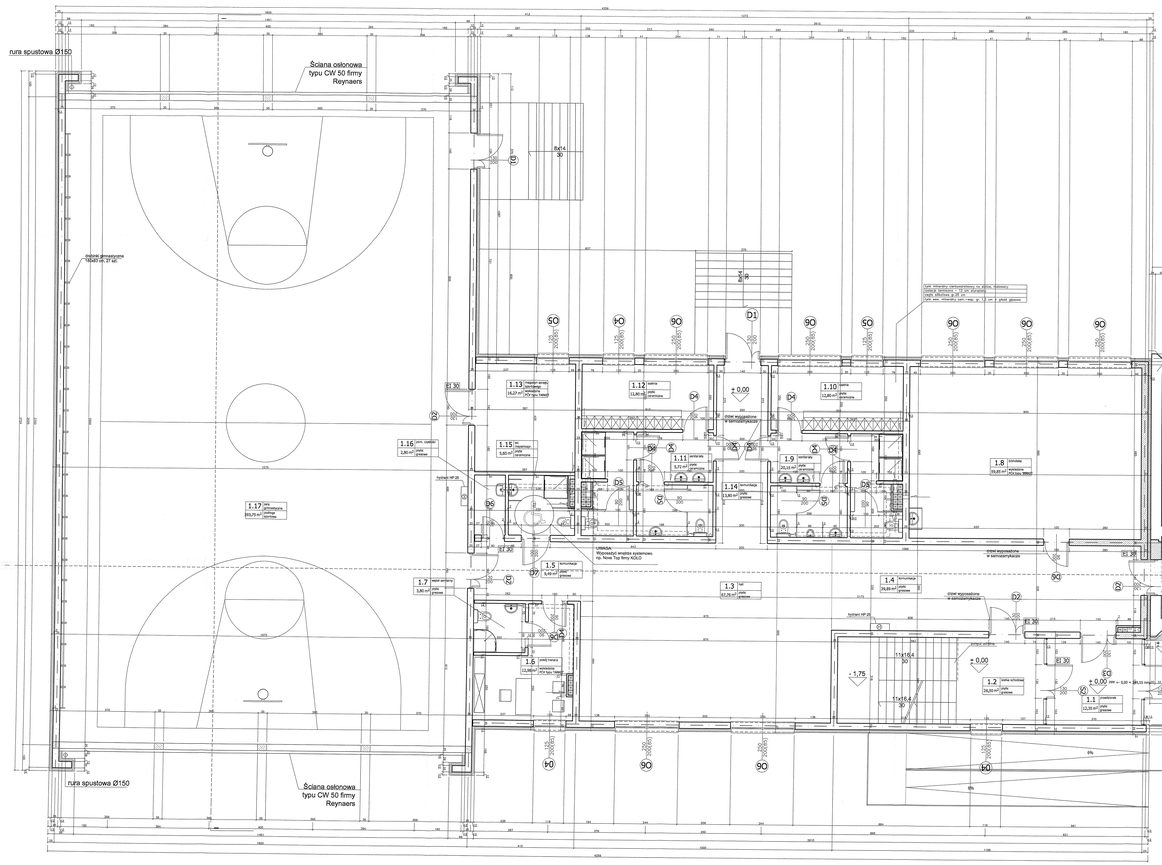
rura spustowa Ø150
Ściana osłonowa typu CW 50 firmy Reynaers
otwór gimnastyczne 18420 cm, 27 szt.
1.13 magazyn sprzętu 16,37 m²
1.12 szatnia 12,80 m²
1.10 szatnia 12,80 m²
1.16 wc niepełnospr. 3,60 m²
1.15 magazyn 5,80 m²
1.11 sanitariaty 5,72 m²
1.14 komunikacja 13,80 m²
1.9 sanitariaty 20,15 m²
1.8 biblioteka 59,85 m²
1.17 sala gimnastyczna 393,75 m²
1.7 węzeł sanitarny 3,80 m²
1.5 komunikacja 9,49 m²
1.6 pokój trenera 12,98 m²
1.3 hall 67,76 m²
1.4 komunikacja 39,89 m²
1.2 klatka schodowa 26,30 m²
1.1 przedsionek 12,35 m²
hydrant HP 25
UWAGA: WyposaŻyć wnętrze systemowo np. Nowa Top firmy KOLO
UWAGA: Istniejąca ściana
UWAGA: Istniejący otwór zamurować (grubość ściany)
UWAGA: Istniejący otwór zamurować (grubość ściany)
otwór wypełnione w samozamykające
otwór wypełnione w samozamykające
otwór wypełnione w samozamykające